



Příklad 1:
soustava 2 stacionárních kotlů, 1 x kotel řady 4000, 1 x EMS (GB312)

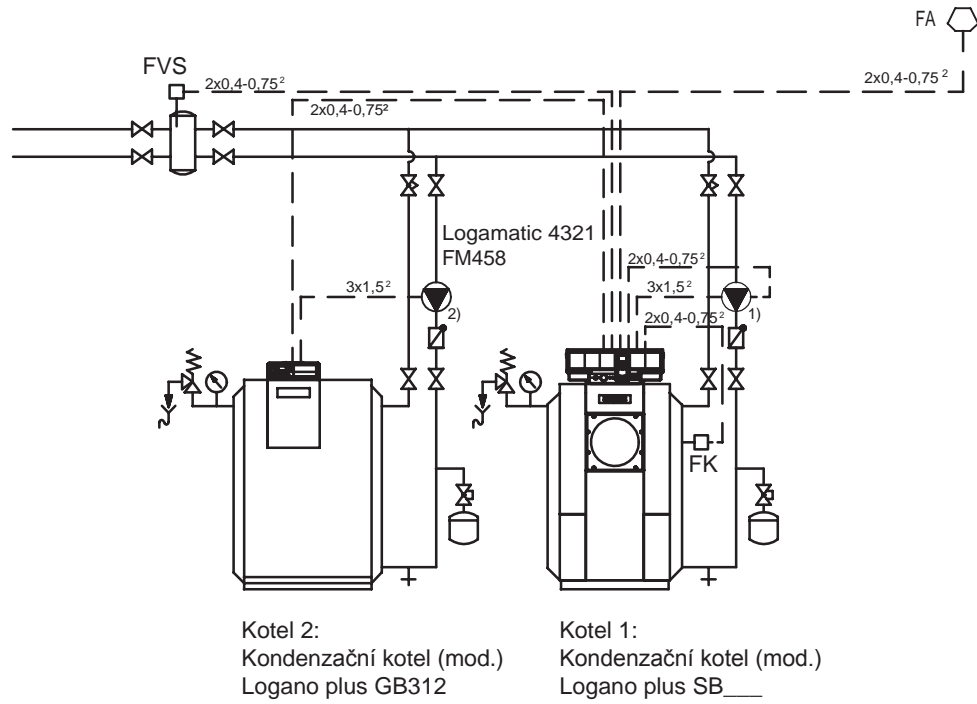


- 1) Ovládání čerpadla kotlového okruhu na 230 V (svorka PK)
Alternativně modulovaný provoz na 0-10 V (svorka UPLJ)
- 2) Připojení čerpadla kotlového okruhu GB312 na MC10 (nikoliv přes Logamatic 4321)

Příklad 2:
soustava 3-kotlů EMS, typ kotle: 2 x EMS (GB312), 1 x EMS (GB162)

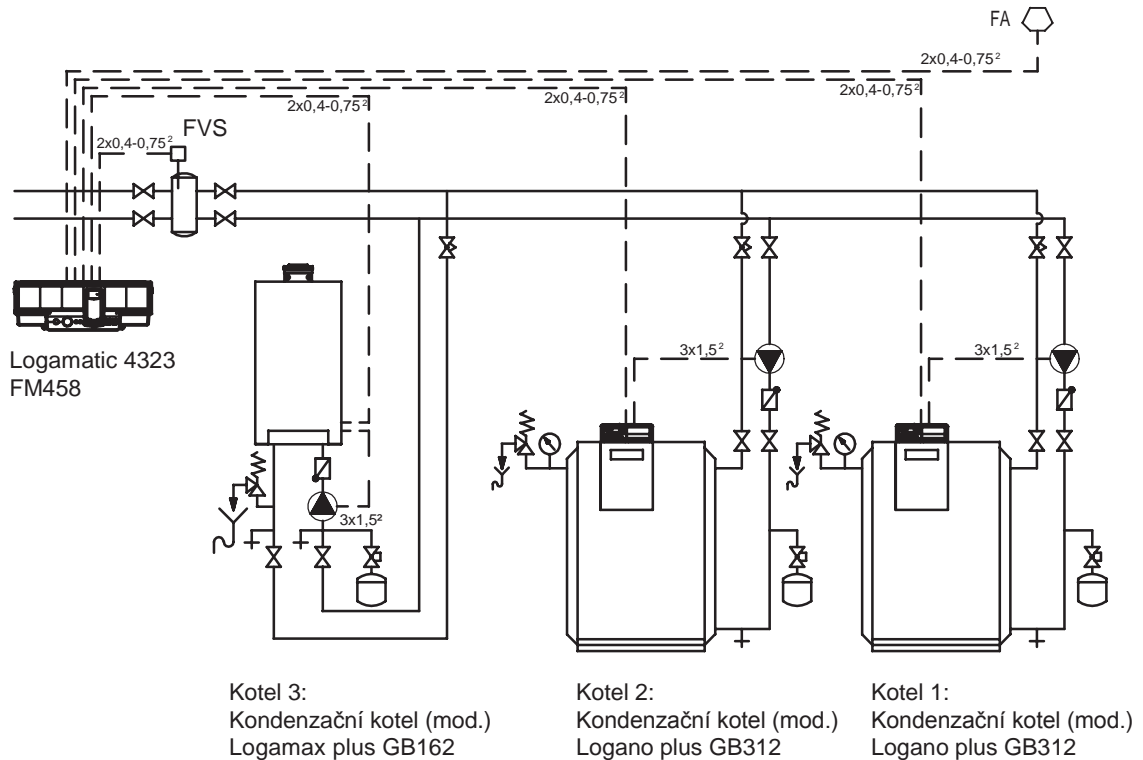


Příklad 3:
soustava 4 stacionárních kotlů, typ kotle "kotel řady 4000"

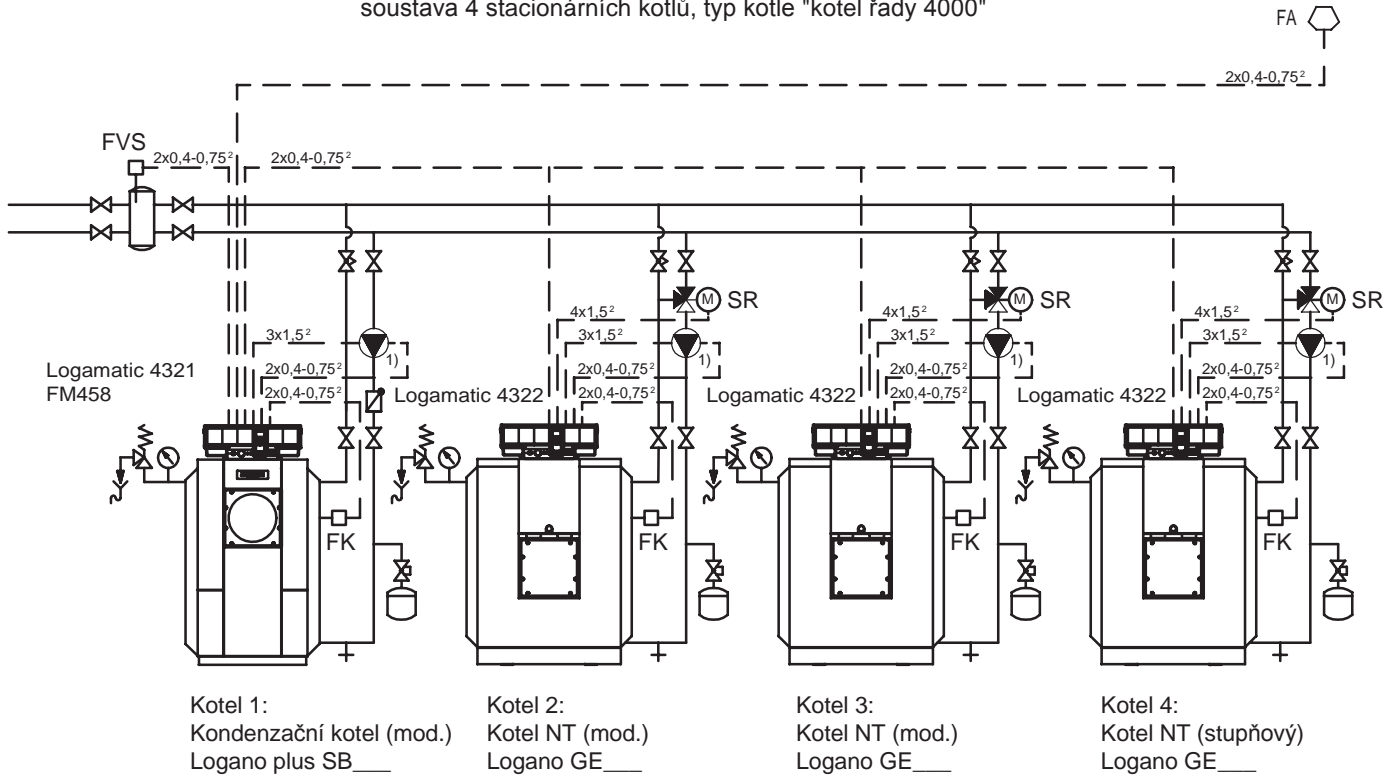

1) Ovládání čerpadla kotlového okruhu na 230 V (svorka PK)
Alternativně modulovaný provoz na 0-10 V (svorka U_{Pu})

Příklad 4:
soustava 2 kotlů, 1 stacionární kotel ("kotel řady 4000"), 1 nástěnný kotel (EMS)

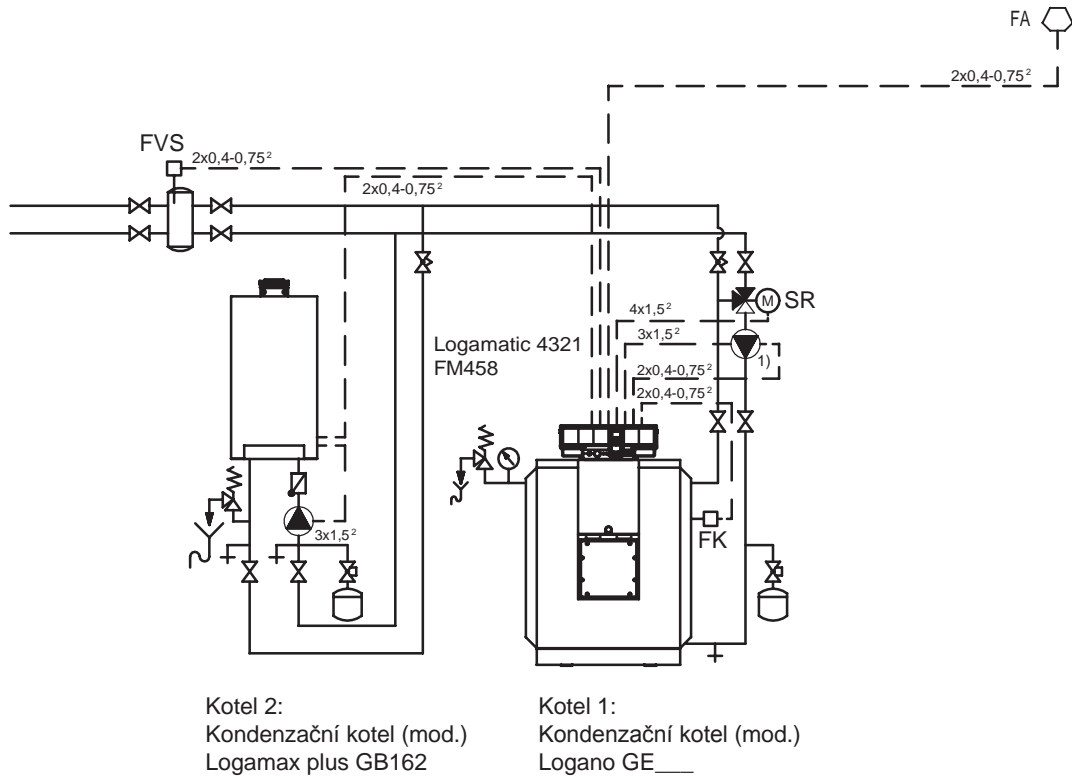

1) Ovládání čerpadla kotlového okruhu na 230 V (svorka PK)
Alternativně modulovaný provoz na 0-10 V (svorka U_{Pu})