


Beigelegte Brückenstecker VDK und EAK für Gasheizkessel KN / K 45...117-7 G..

Steckverbindungen Schaltkasteninnenseite und -unterseite :

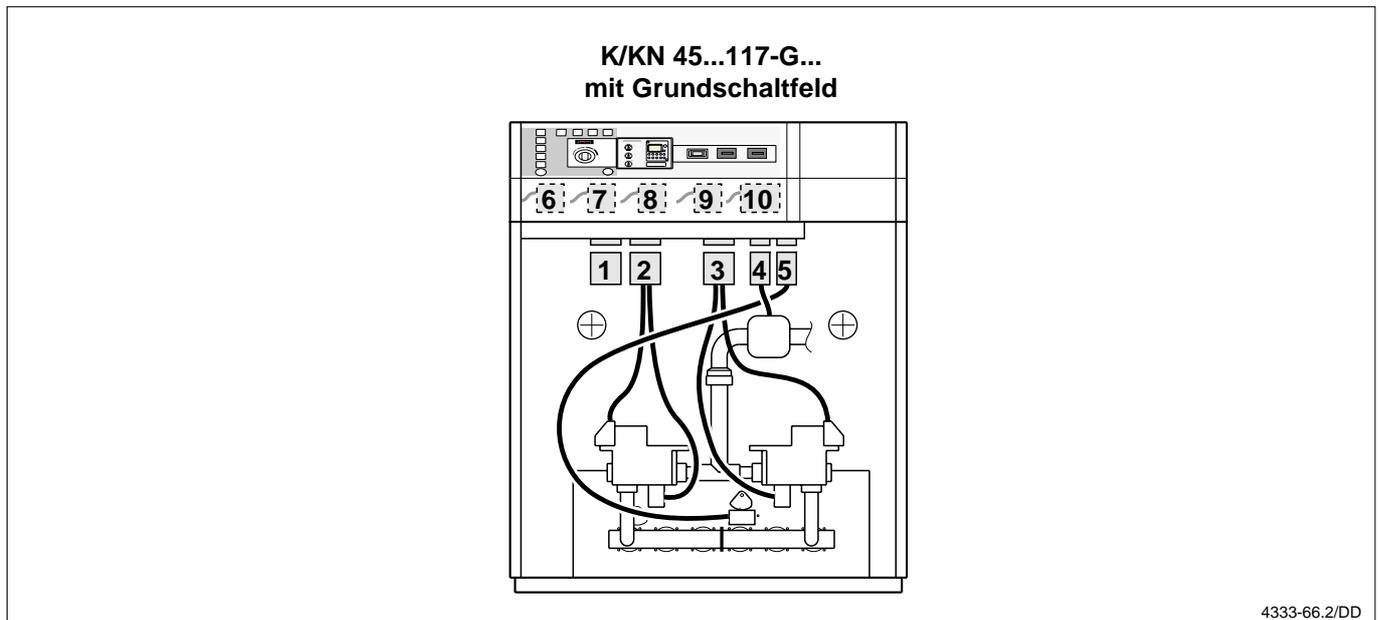

Pos. 1 bis 5 : Steckverbindungen an Schaltkasten
unterseite.

Pos. 6 bis 10 : Steckverbindungen Schaltkasten-
innenseite.

1. Ventildichtheitskontrolle (Zubehör VDK... *)
2. Gasarmatur Stufe 2
3. Gasarmatur Stufe 1
4. Gasdruckwächter
5. Glühzünder
6. CA 1 } Anschlüsse für Steuer-
7. CA 2 } kabelsätze einer Mehrkessel-
8. Abgasüberwachung (AGÜ, Zubehör) } anlage (Zubehör VK, VKL)
- Zubehör : ● AW70 für Baureihe 7
- AGÜ1 für Baureihe 8, Anschluß
siehe Adapterkabel AGÜ
9. Witterungsgeführter Regler (Zubehör TA 122 E1)
10. Einbauabgasklappe bei
 - KN... immer eingebaut, kein Brückenstecker
zulässig
 - K... Brückenstecker EAK einbauen, wenn
Zubehör EAK...* nicht eingebaut

* **Achtung** :

- Die Kesselinbetriebnahme ist nur möglich, wenn :
- Der Brückenstecker "VDK" oder das Zubehör "VDK 1" auf der Schaltkastenunterseite (Pos. 1) gesteckt ist.
 - Die Einbauabgasklappe "EAK" im Schaltkasten auf dem Stecksocket "EAK" (Pos. 10) gesteckt ist. (Bei K45...117-7 ist, anstelle der Einbauabgasklappe der Brückenstecker "EAK" zulässig). Im Auslieferungszustand liegen die beiden Brückenstecker für Pos. 1 und 10 dem Schaltkasten bei.



Robert Bosch GmbH
Geschäftsbereich Thermotechnik
Produktbereich Junkers
Postfach 13 09
73243 Wernau