

Erläuterung der Kurzbezeichnungen:

- BF Fernbedienung BFU
- BR Brenneranschluss
- FA Aussentemperaturfühler
- FB Warmwassertemperaturfühler
- FG Abgastemperaturfühler
- FK Kesselwassertemperaturfühler
- FV Vorlauftemperaturfühler
- HK Heizkreis
- PH Heizkreis-Umwälzpumpe
- PS Speicher-Ladepumpe
- PZ Zirkulationspumpe
- STB Sicherheitstemperaturbegrenzer

- PSS Pumpe Solar Speicher
- FSK Fühler Solar Kollektor
- FSS Fühler Solar Speicher
- SI Sicherheitsgeraete
- SH Stellmotor Heizungsmischer
- TRK Kesselwassertemperaturregler
- THV Thermostatisches Heizkoepventil
- TWH Temperaturwaechter Heizkreis


☐ Rueckschlagklappe

Anlagenbeispiele sind als rein schematische Darstellungen zu betrachten!

Anlagenbeispiel V1
Regelgeraet Logamatic 2107

Grundausrüstung:
 Modul CM222 Controller
 Modul NM282 Netz- und Relaiskarte

- Funktionen:**
- o Brenner 1stufig
 - o Heizkreis Umwälzpumpe
 - o Speicherladepumpe
 - o Zirkulationspumpe

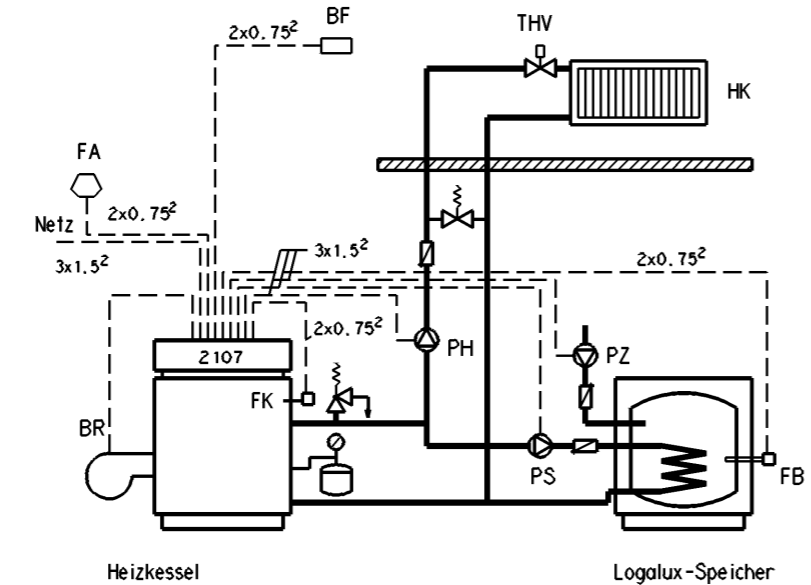


Anlagenbeispiel V3
Regelgeraet Logamatic 2107

Grundausrüstung:
 Modul CM222 Controller
 Modul NM282 Netz- und Relaiskarte

- Funktionen:**
- o Brenner 1stufig
 - o Heizkreis Umwälzpumpe HK1
 - o Speicherladepumpe
 - o Zirkulationspumpe

Zusatzausrüstung:
 Modul FM241 Mischer

- Funktionen:**
- o Stellglied HK2
 - o Heizkreis Umwälzpumpe HK2

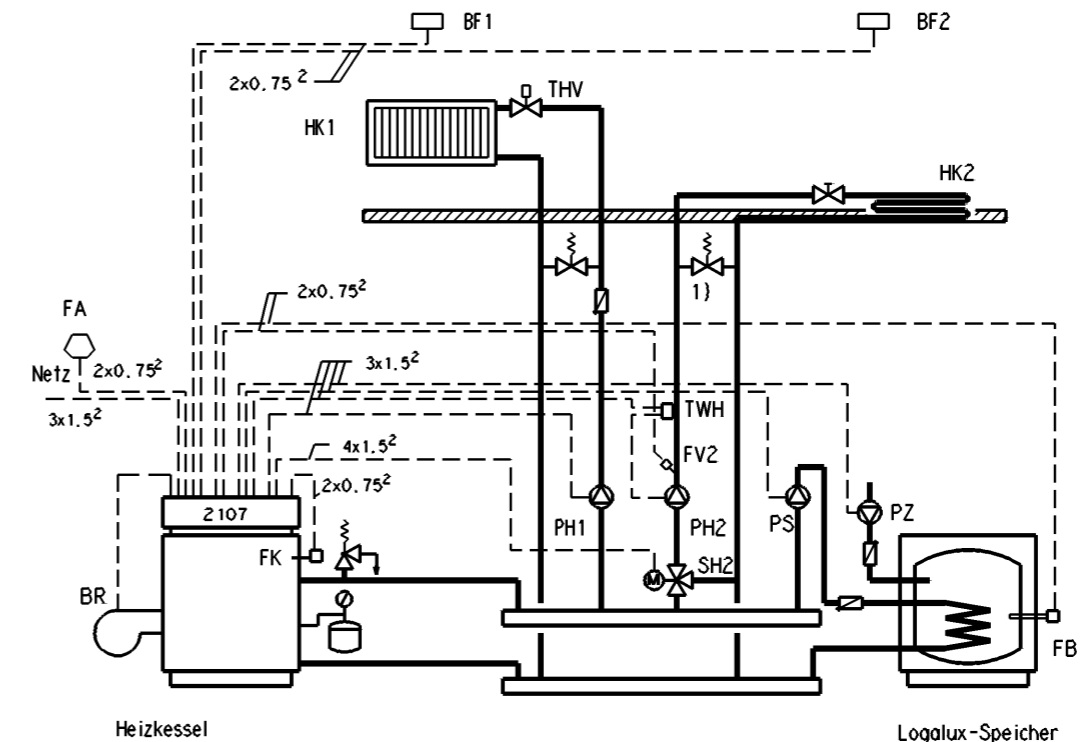

1) nur bei Einzelraumregelung