1 Zusätzliches Relais für EVU

Bei mehrfacher Stromversorgung / EVU bitte den besonderen Schaltplan unten verwenden. Erforderliche Zusatzteile müssen als Zubehörsatz 8-755-000-045 bestellt werden.

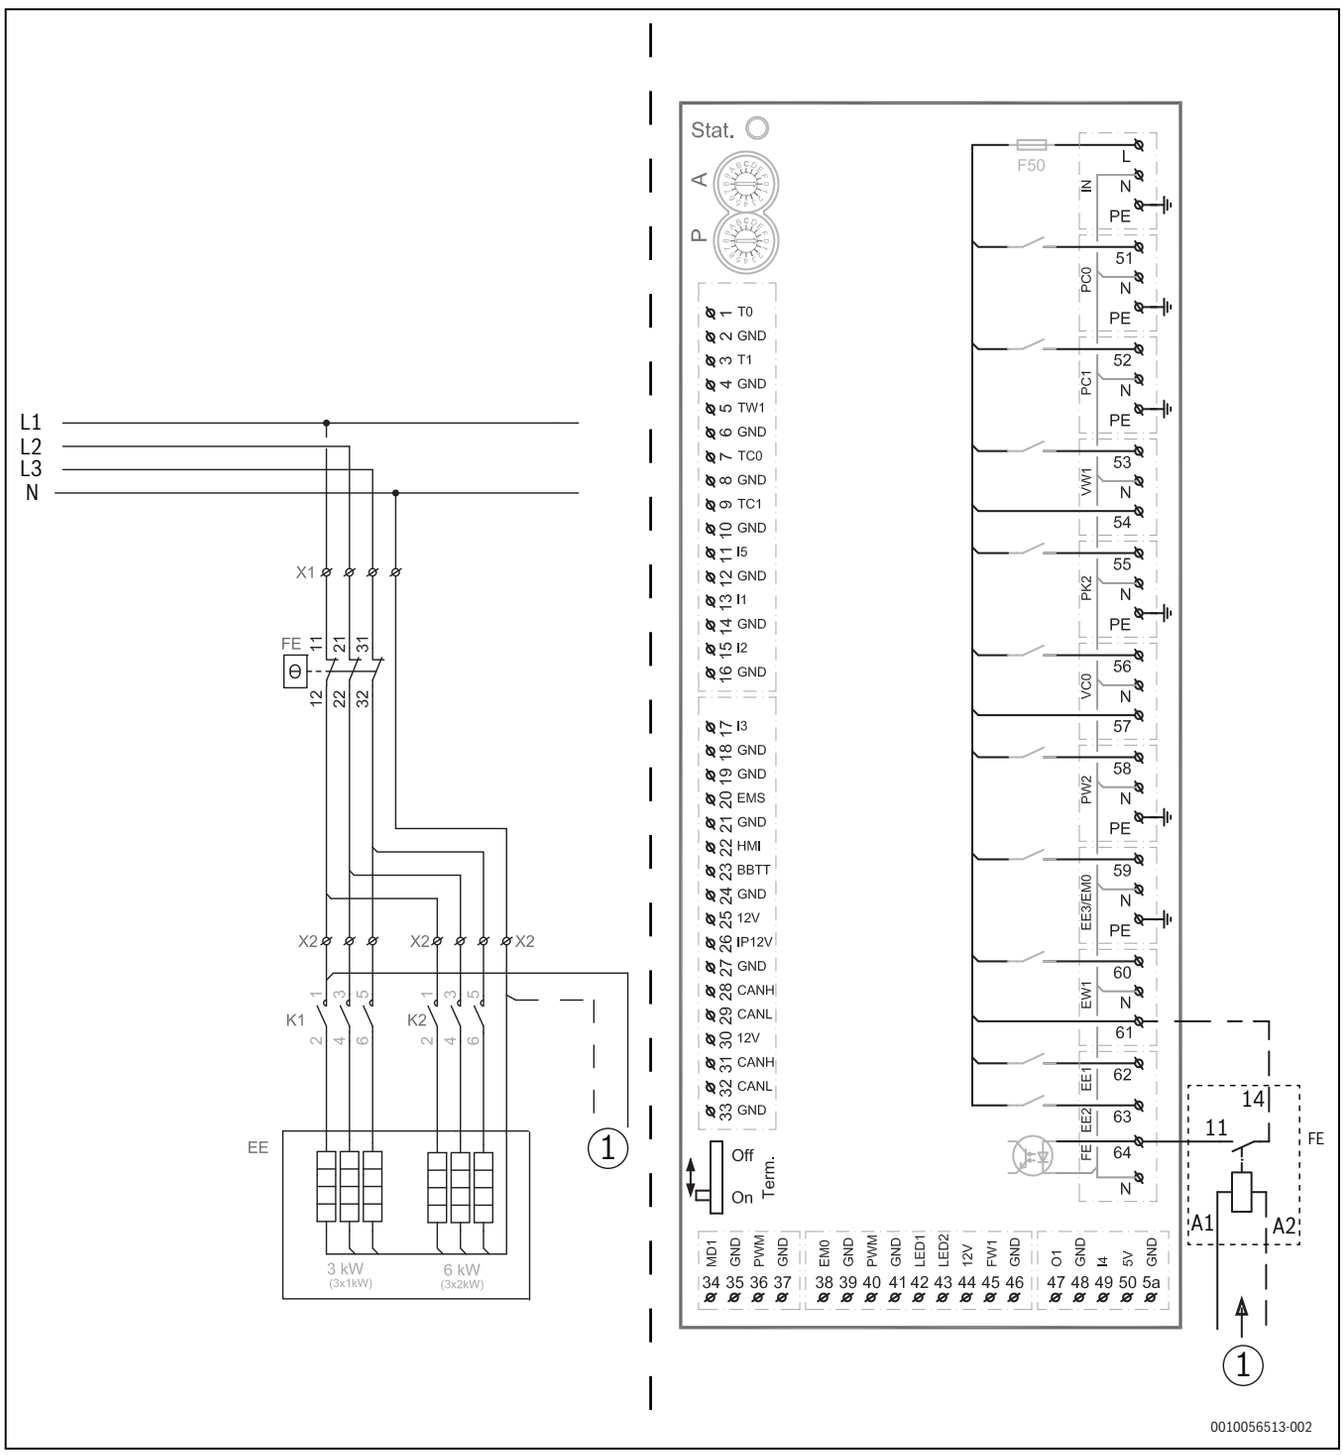


Bild 1 Verdrahtung des zusätzlichen Relais

[1] Zusätzliches Relais

1 Relais supplémentaire pour EVU

En cas de multiples alimentation électrique/EVU, utiliser les schémas spéciaux ci-dessous. Matériel supplémentaire requis à commander en tant que kit d'accessoires : 8-755-000-045.

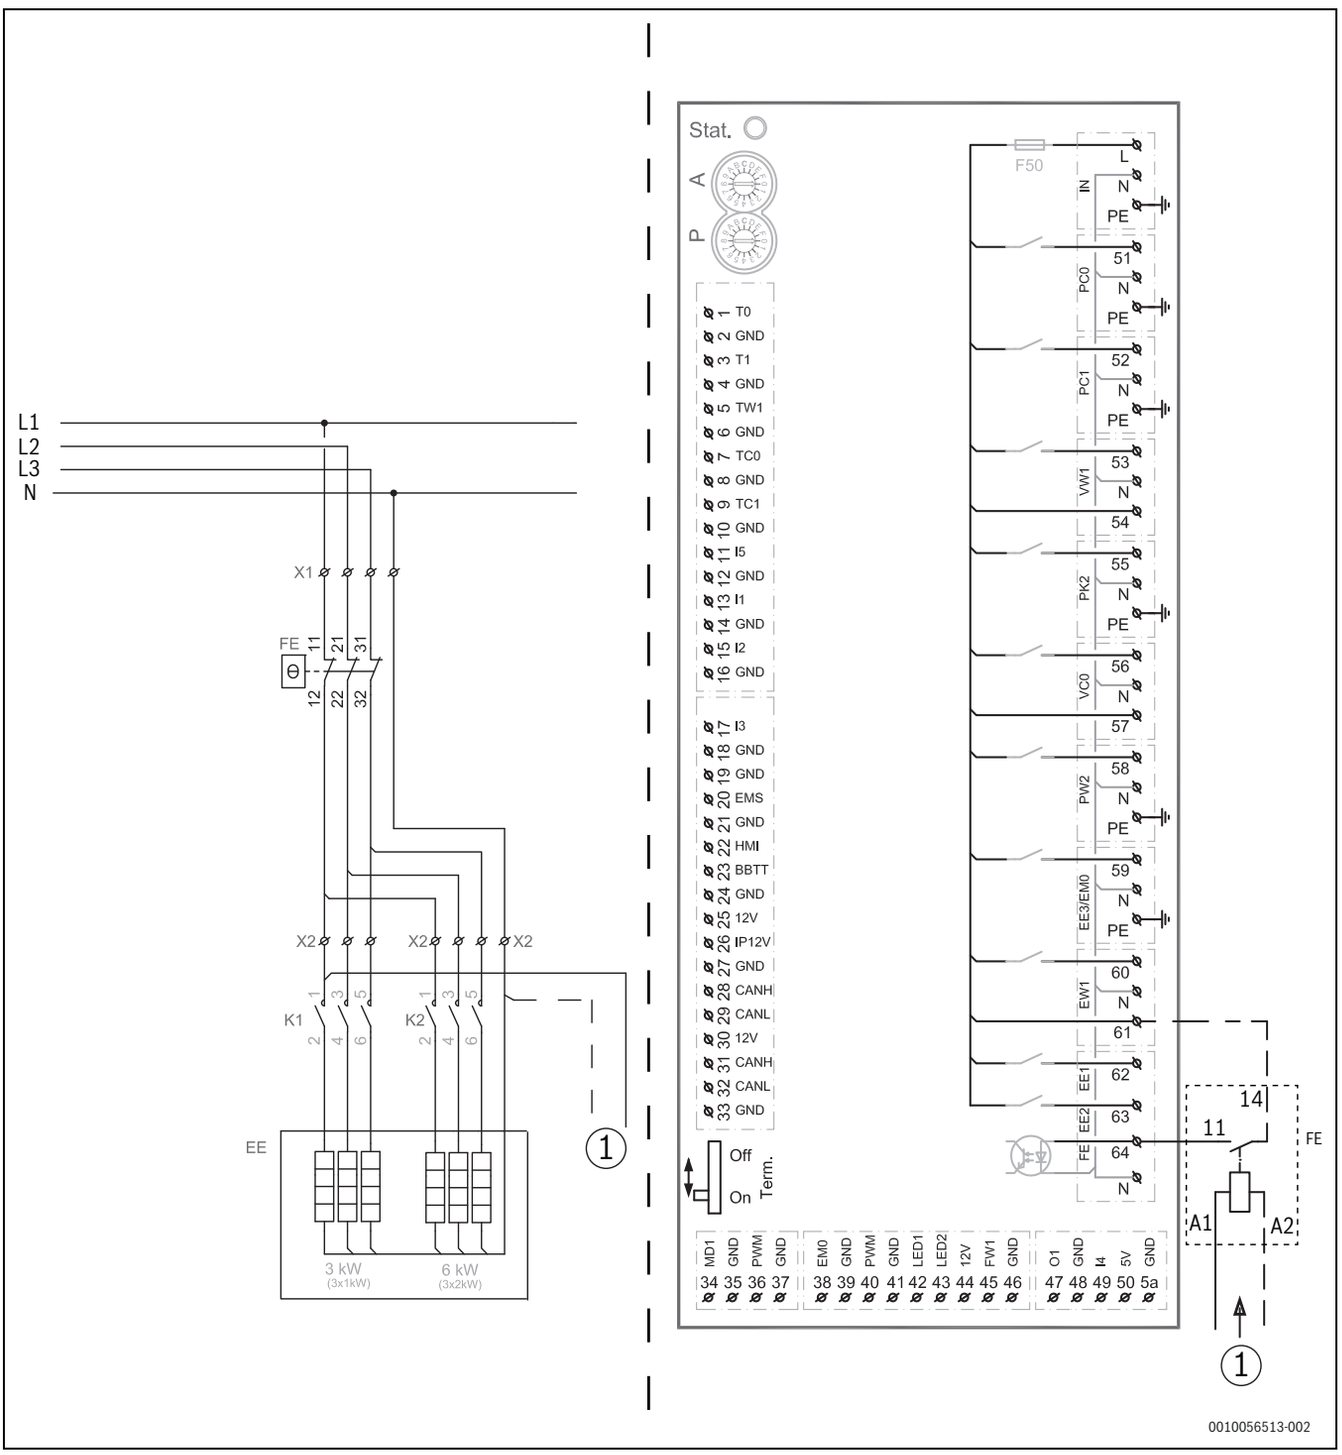


Fig. 2 Câblage relais supplémentaire

[1] Relais supplémentaire

1 Relè aggiuntivo per EVU

In caso di alimentazione multipla / EVU, utilizzare gli schemi speciali riportati di seguito. L'hardware aggiuntivo necessario deve essere ordinato come kit di accessori: 8-755-000-045.


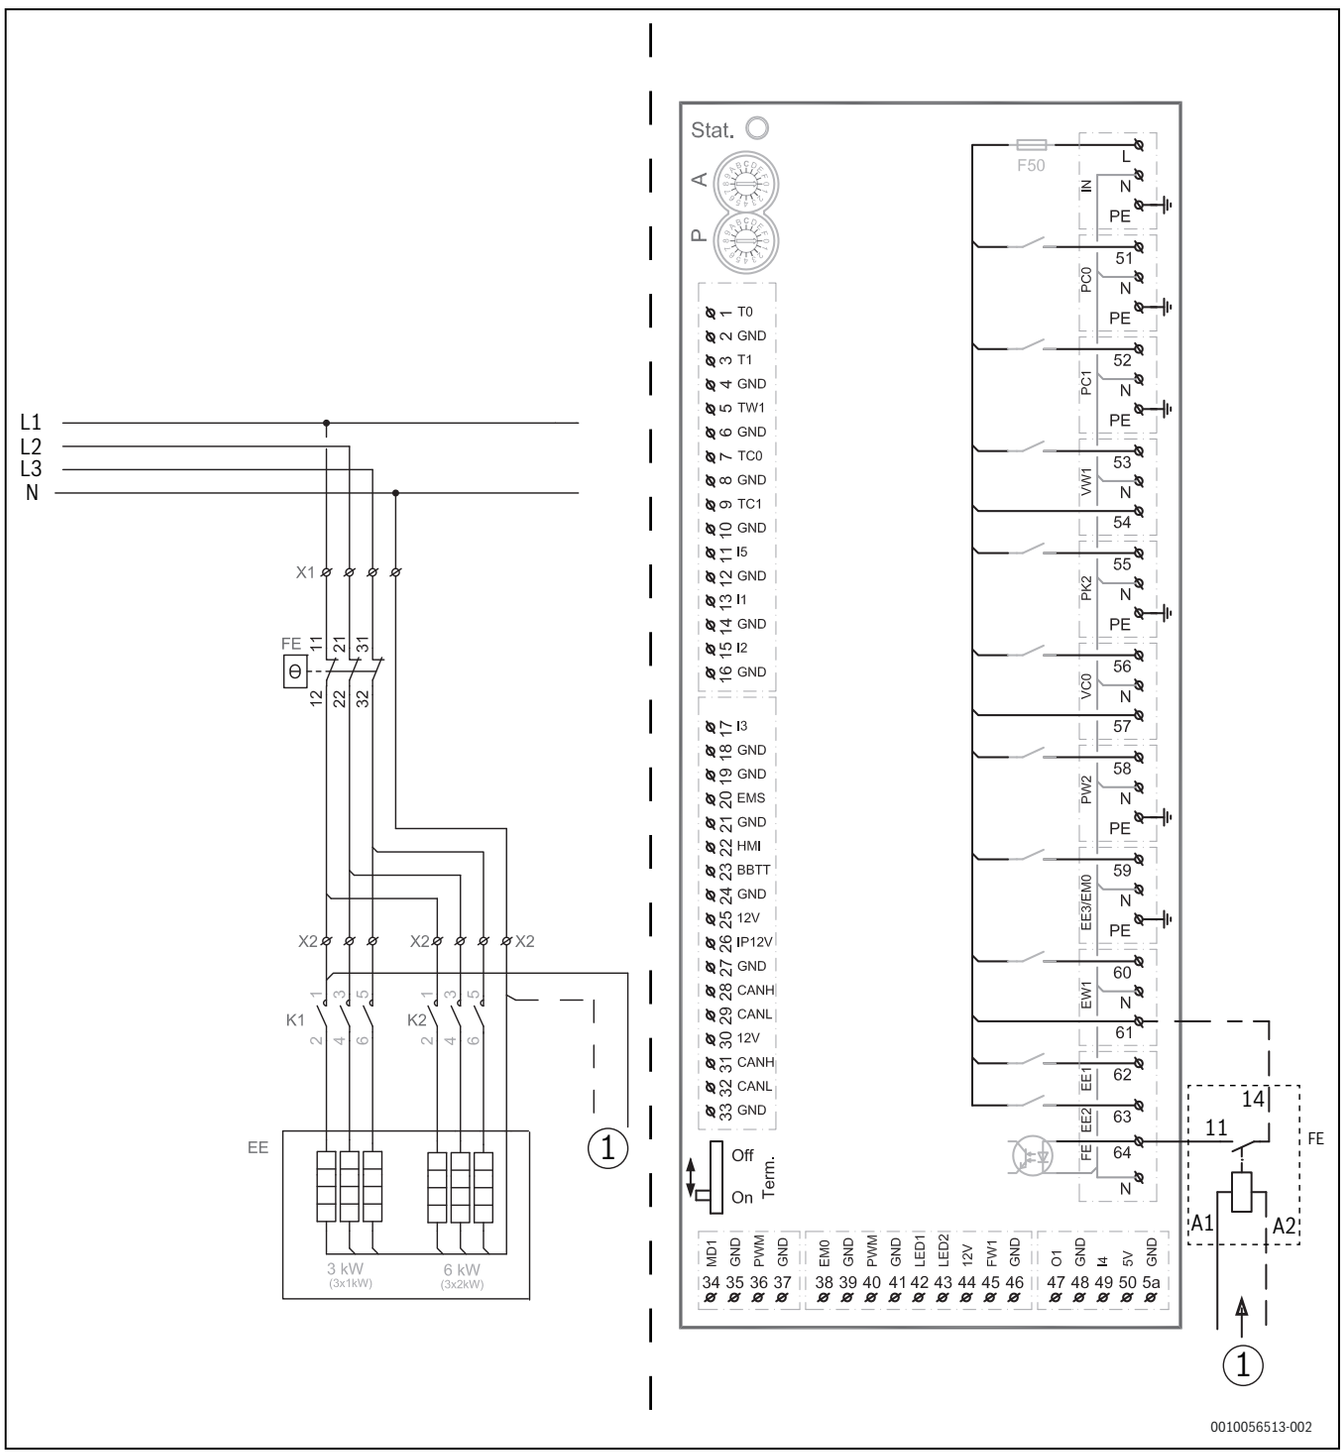


Fig. 3 Cablaggio del relè aggiuntivo

[1] Relè aggiuntivo

1 Přídavné relé pro jednotku HDO

V případě více zdrojů napájení / HDO použijte níže uvedená speciální schémata. Požadovaný přídavný hardware je třeba objednat jako sadu příslušenství: 8-755-000-045.

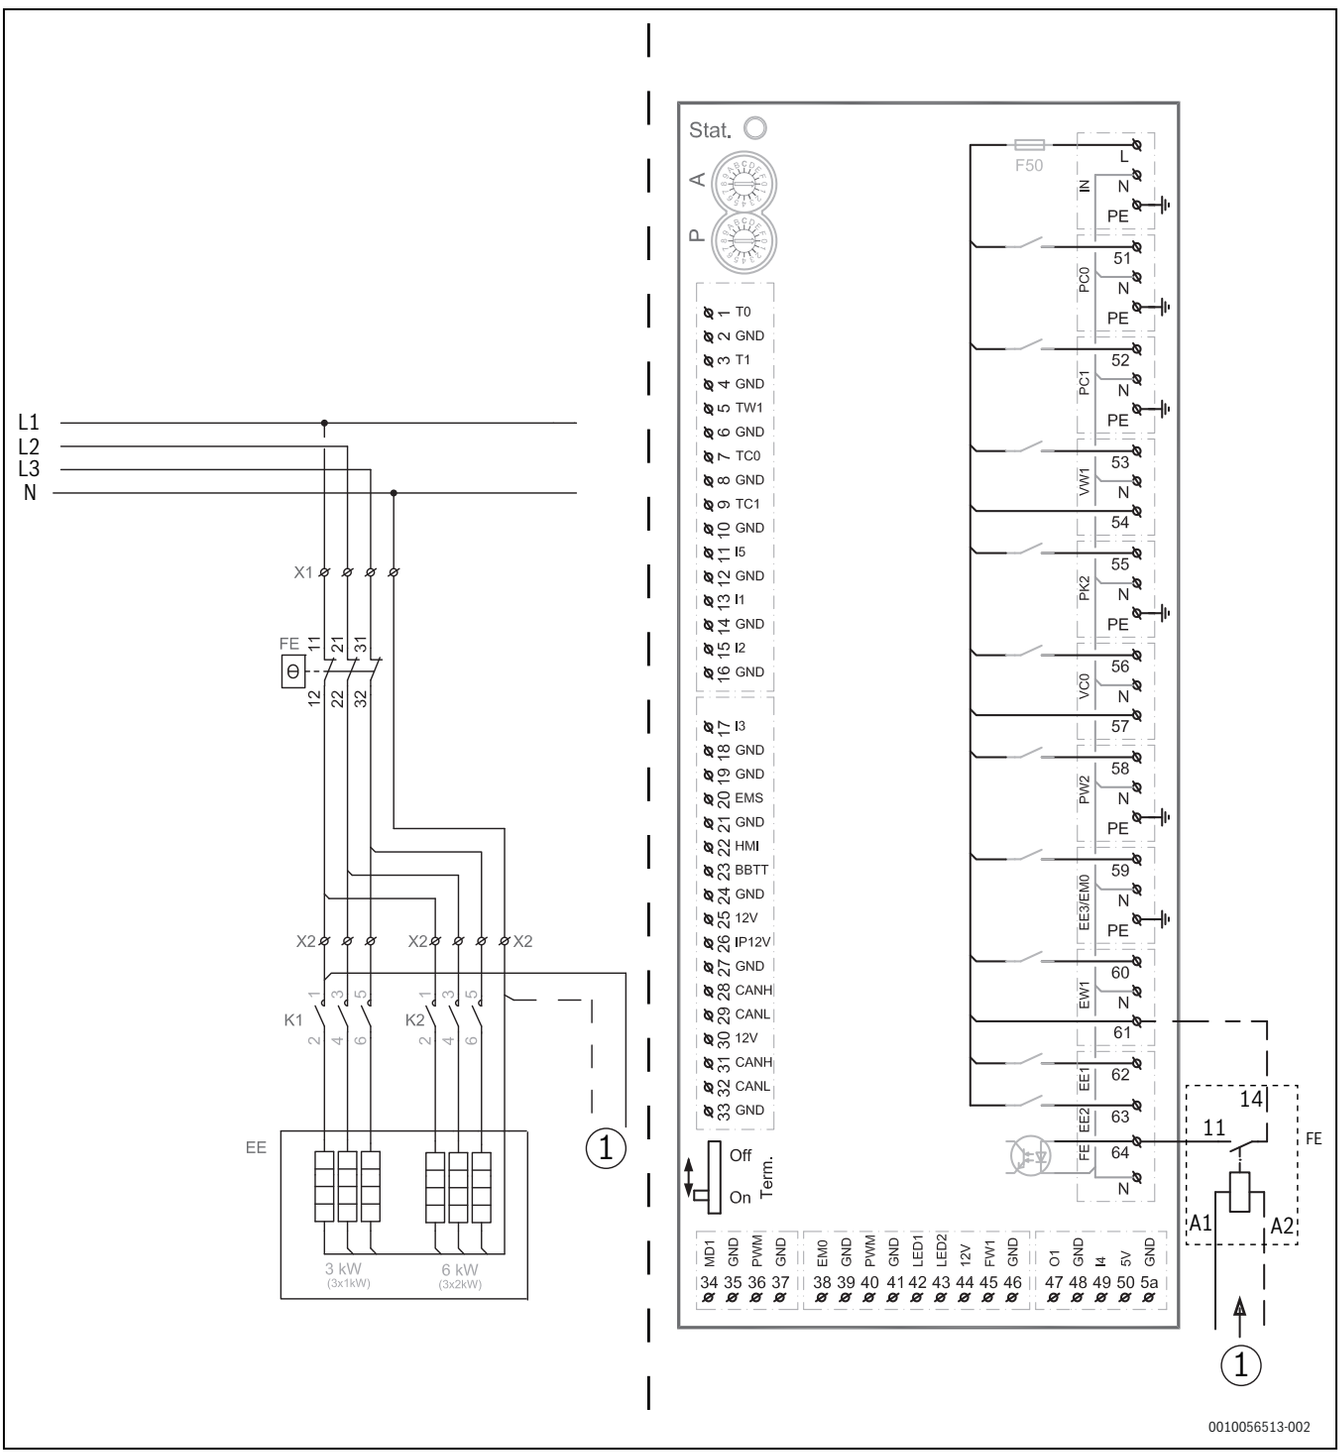


Obr. 4 Kabelové propojení přídavného relé

[1] Přídavné relé

1 Dodatočné relé pre HDO

V prípade viacnásobného elektrického napájania/HDO použite špeciálne schémy uvedené nižšie. Ďalší potrebný hardvér treba objednať ako súpravu príslušenstva: 8-755-000-045.

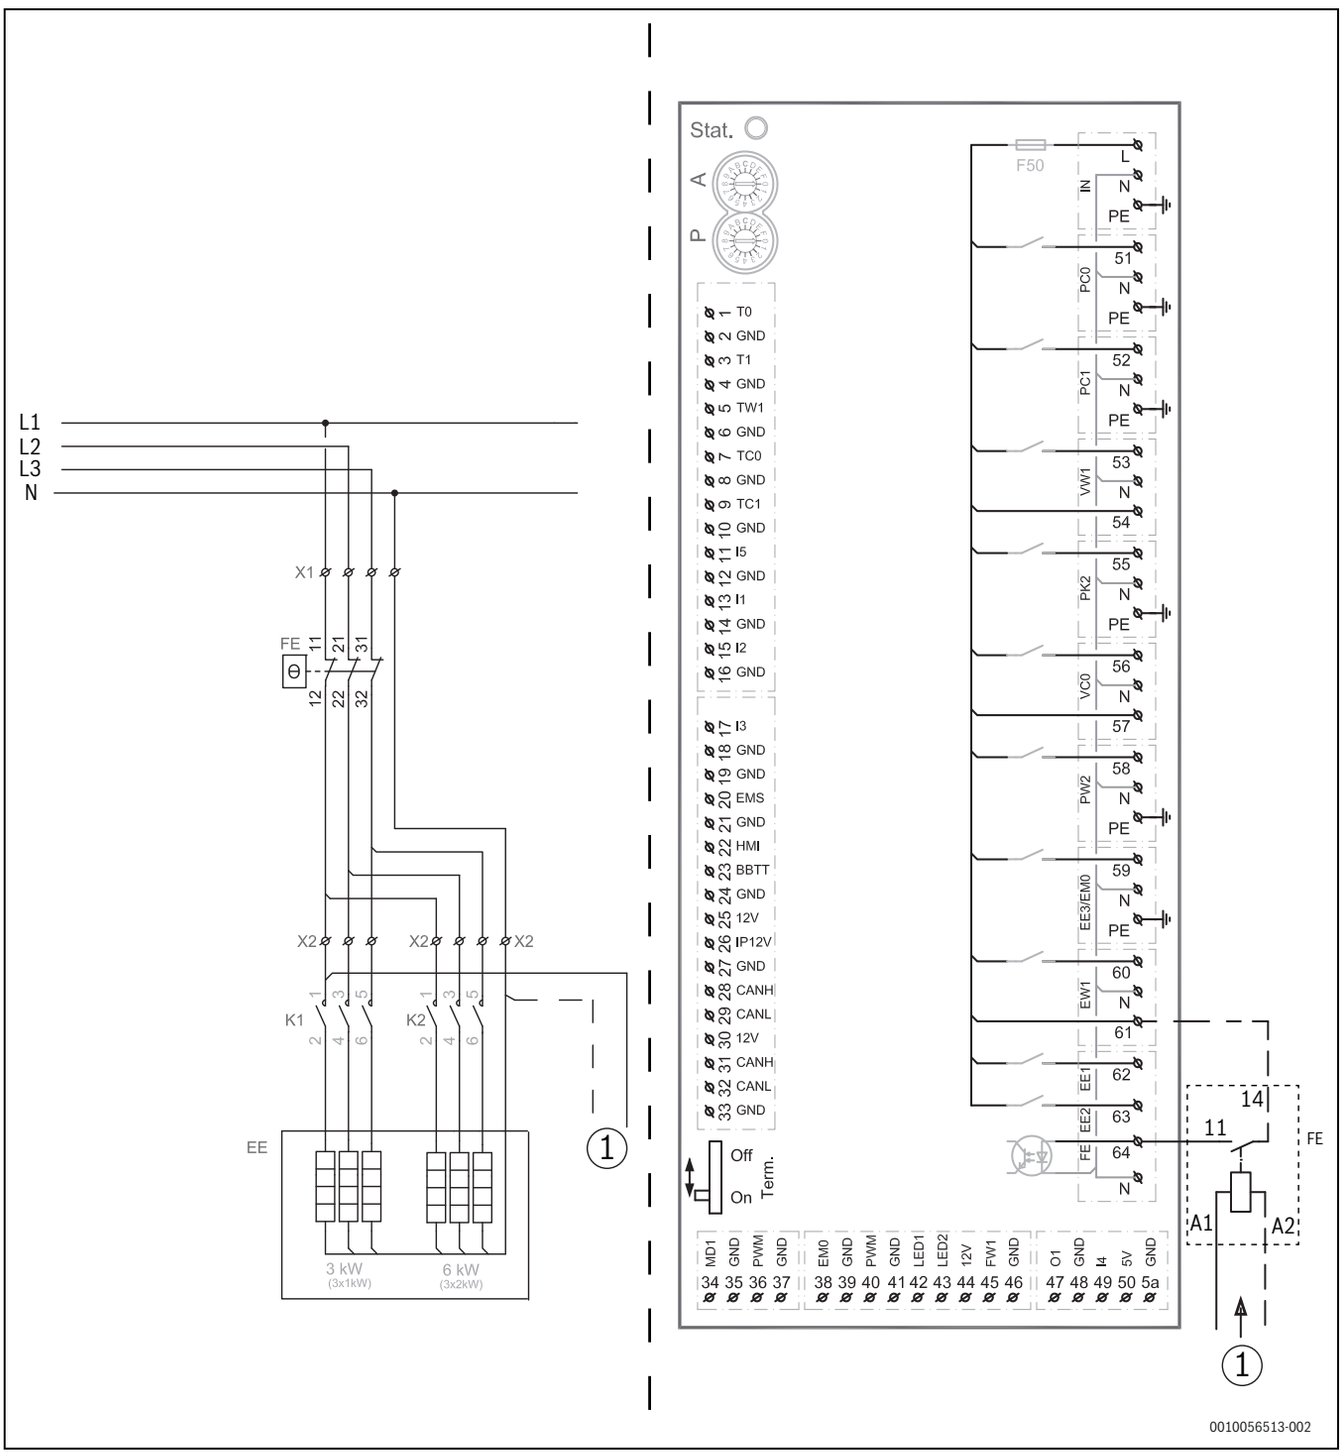

Obr. 5 Zapojenie dodatočného relé

[1] Dodatočné relé





Original Quality by
Bosch Thermotechnik GmbH
Sophienstrasse 30-32
35576 Wetzlar, Germany

