Air-to-Water Tower

Deutschland		France		Italia		Česká republika		Slovensko	
Zusätzliches Relais für EVU		**Relais supplémentaire pour EVU**		**Relè aggiuntivo per EVU**		**Přídavné relé pro jednotku HDO**		**Dodatočné relé pre HDO**	
Bei mehrfacher Stromversorgung / EVU bitte den gesonderten Schaltplan unten verwenden. Erforderliche Zusatzteile müssen als Zubehörsatz 8-755-000-045 bestellt werden.		En cas d'alimentation électrique/EVU multiples, utiliser les schémas spéciaux ci-dessous. Matériel supplémentaire requis à commander en tant que kit d'accessoires : 8-755-000-045		In caso di alimentazione multipla / EVU, utilizzare gli schemi speciali riportati di seguito. L'hardware aggiuntivo necessario deve essere ordinato come kit di accessori: 8-755-000-045		V případě více zdrojů napájení / HDO použijte níže uvedená speciální schémata. Požadovaný díl je třeba objednat jako sadu příslušenství: 8-755-000-045		V prípade viacnásobného elektrického napájania/HDO použite špeciálne schémy uvedené nižšie. Ďalší potrebný diel treba objednať ako súpravu príslušenstva: 8-755-000-045	
Der Zubehörsatz 8-755-000-045 kann ab Oktober 2024 kostenfrei beim Service vor Ort bestellt werden.		Le kit d'accessoires 8-755-000-045 peut être commandé gratuitement auprès du support technique à partir d'octobre 2024.		Il set di accessori 8-755-000-045 può essere ordinato gratuitamente presso il servizio in loco da ottobre 2024.		Sadu příslušenství 8-755-000-045 lze počínaje říjnem 2024 zdarma objednat u Vašeho servisního partnera.		Súpravu príslušenstva 8-755-000-045 je možné bezplatne objednať prostredníctvom servisného partnera od októbra 2024.	
Schaltplan 2 für Tower [5,85kW AWSM | IDU T | AirModule Split]	Siehe S.2	Schémas 2 pour Unité Intérieure colonne [5,85kW AWSM | IDU T | AirModule Split]	Voir p.4	Schemi 2 per Torre [5,85kW AWSM | IDU T | AirModule Split]	Vedi p.6	Schémata 2 pro Stacionární [5,85kW AWSM | IDU T | AirModule Split]	Viz S.8	Schémy 2 pre Stacionárne [5,85kW AWSM | IDU T | AirModule Split]	Vaša S.10
Schaltplan 6 für Tower [9kW AWSM | IDU T | AirModule Split]	Siehe S. 2	Schémas 6 pour Unité Intérieure colonne [9kW AWSM | IDU T | AirModule Split]	Voir p.4	Schemi 6 per Torre [9kW AWSM | IDU T | AirModule Split]	Vedi p.6	Schémata 6 pro Stacionární [9kW AWSM | IDU T | AirModule Split]	Viz S.8	Schémy 6 pre Stacionárne [9kW AWSM | IDU T | AirModule Split]	Vaša S.10
Schaltplan 4 für Tower [AWM | IDU T | AirModule]	Siehe S.3	Schémas 4 pour Unité Intérieure colonne [AWM | IDU T | AirModule]	Voir p.5	Schemi 4 per Torre [AWM | IDU T | AirModule]	Vedi p.7	Schémata 4 pro Stacionární [AWM | IDU T | AirModule]	Viz S.9	Schémy 4 pre Stacionárne [AWM | IDU T | AirModule]	Vaša S.11

1 Zusätzliches Relais für EVU [5,85kW AWSM | IDU T | AirModule Split]

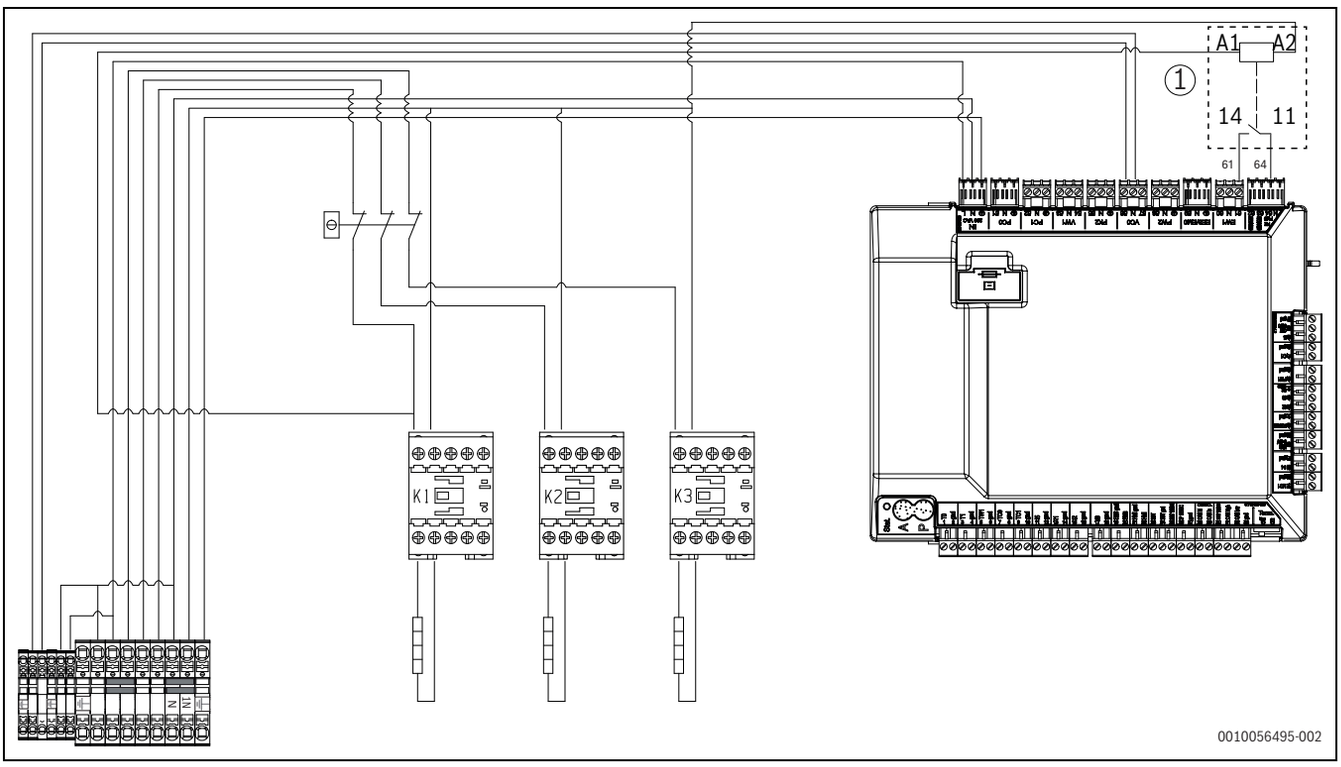


Bild 1 Verdrahtung des zusätzlichen Relais

[1] Zusätzliches Relais

2 Zusätzliches Relais für EVU [9kW AWSM | IDU T | AirModule Split]

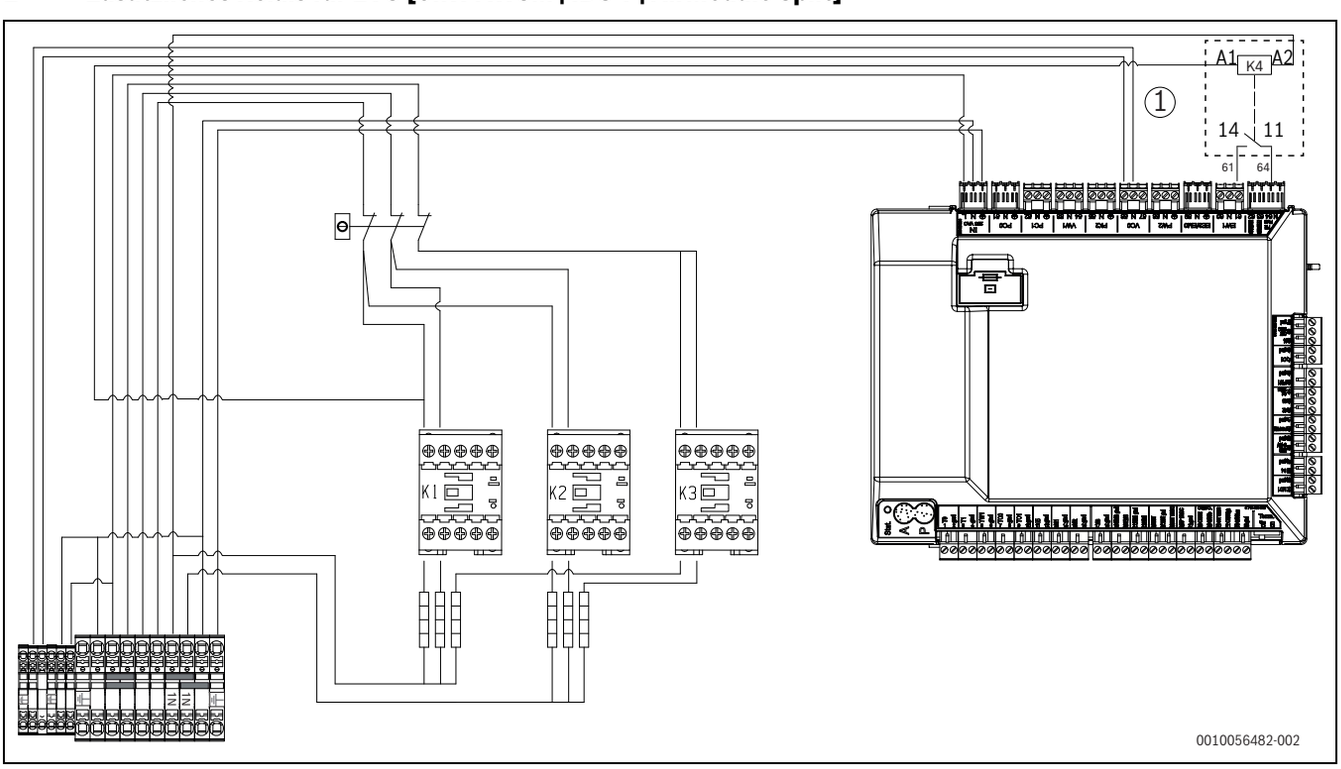


Bild 2 Verdrahtung des zusätzlichen Relais

[1] Zusätzliches Relais

3 Zusätzliches Relais für EVU [AWM | IDU T | AirModule]

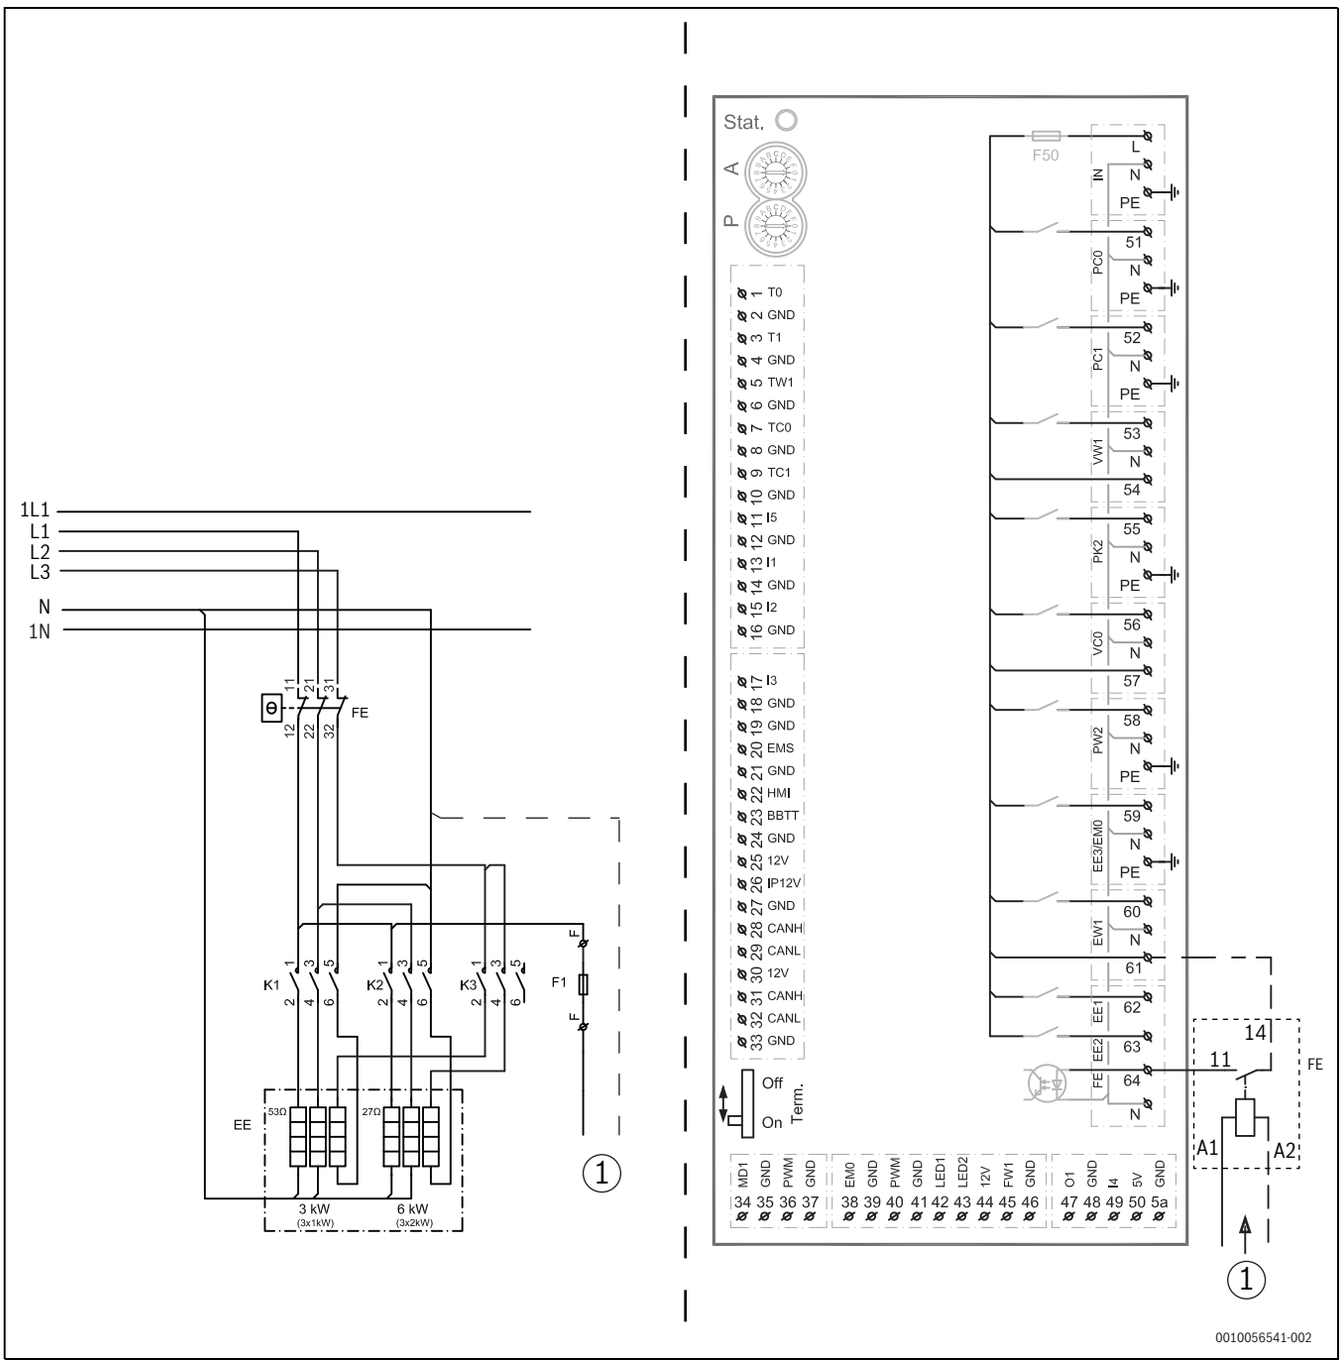


Bild 3 Verdrahtung des zusätzlichen Relais

[1] Zusätzliches Relais

1 Relais supplémentaire pour EVU [5,85kW AWSM | IDU T | AirModule Split]

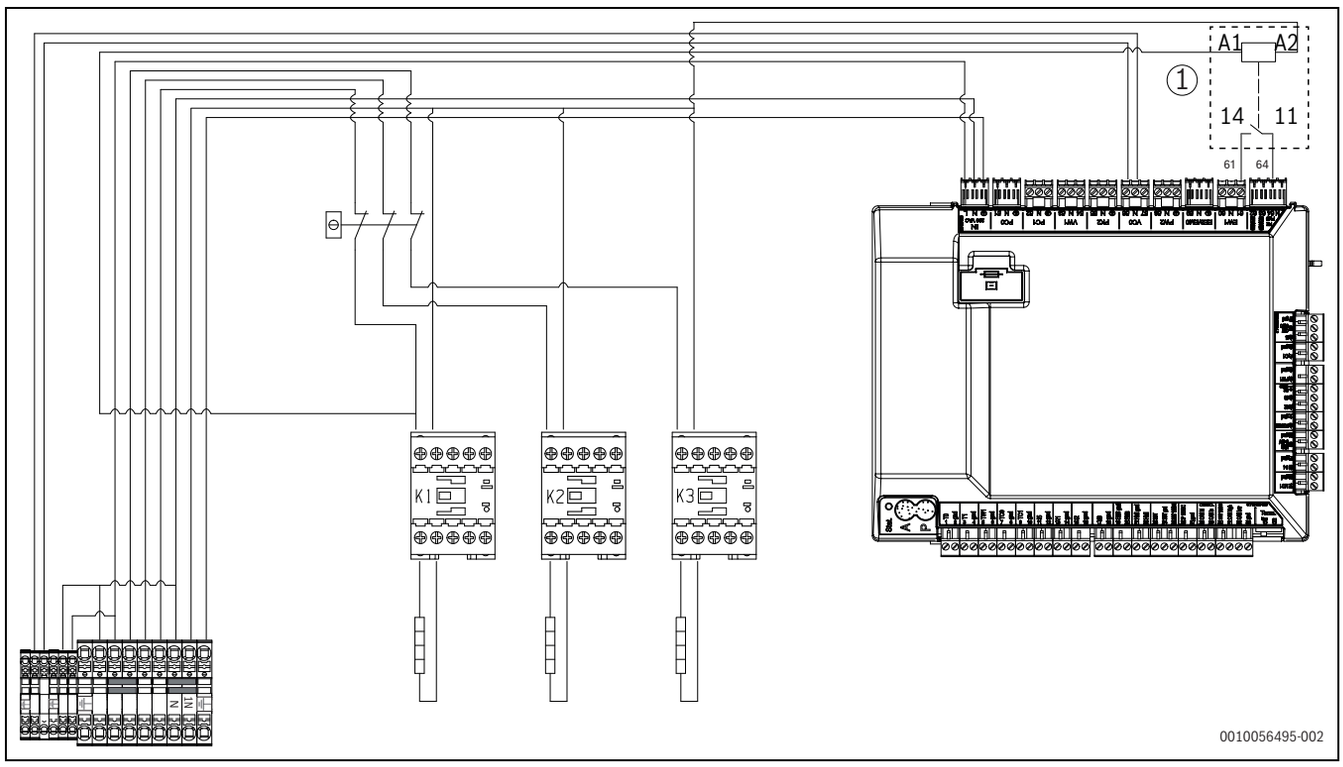


Fig. 4 Câblage relais supplémentaire

[1] Relais supplémentaire

2 Relais supplémentaire pour EVU [9kW AWSM | IDU T | AirModule Split]

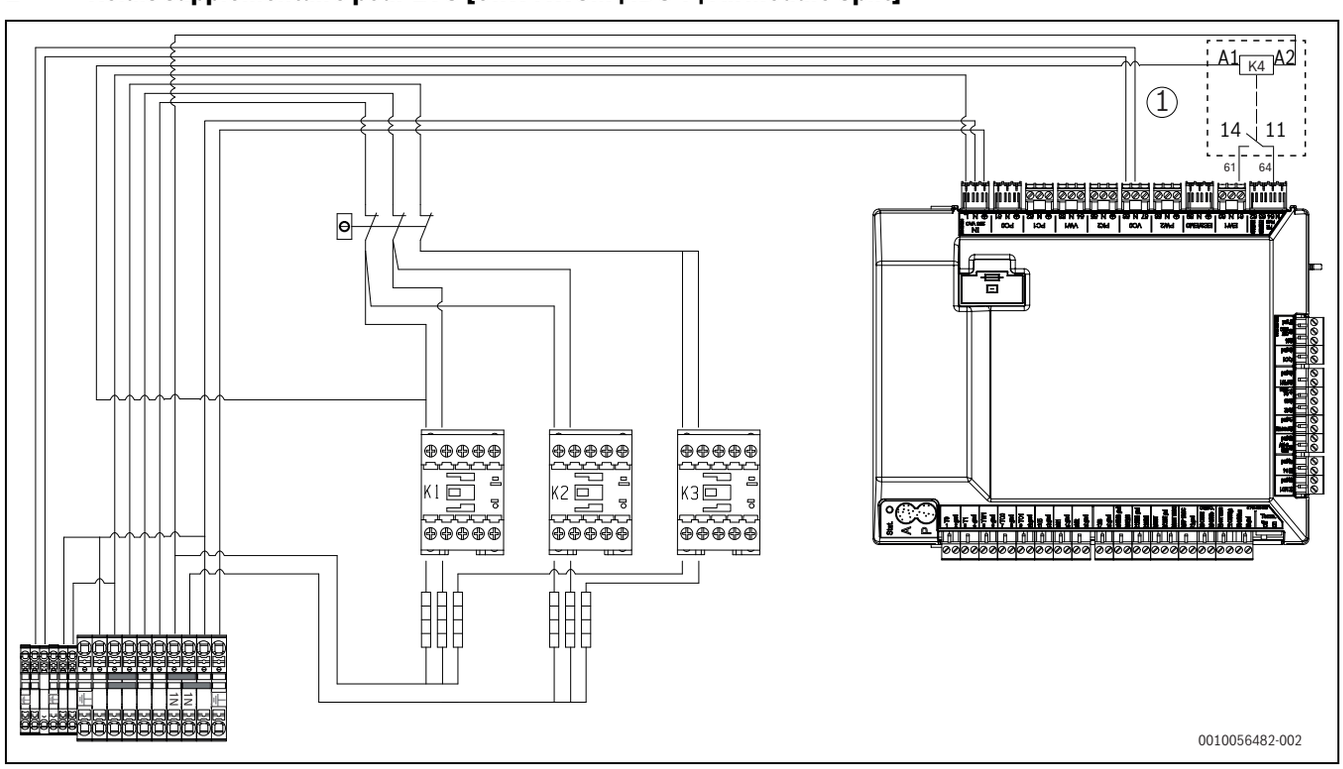


Fig. 5 Câblage relais supplémentaire

[1] Relais supplémentaire

3 Relais supplémentaire pour EVU [AWM | IDU T | AirModule]

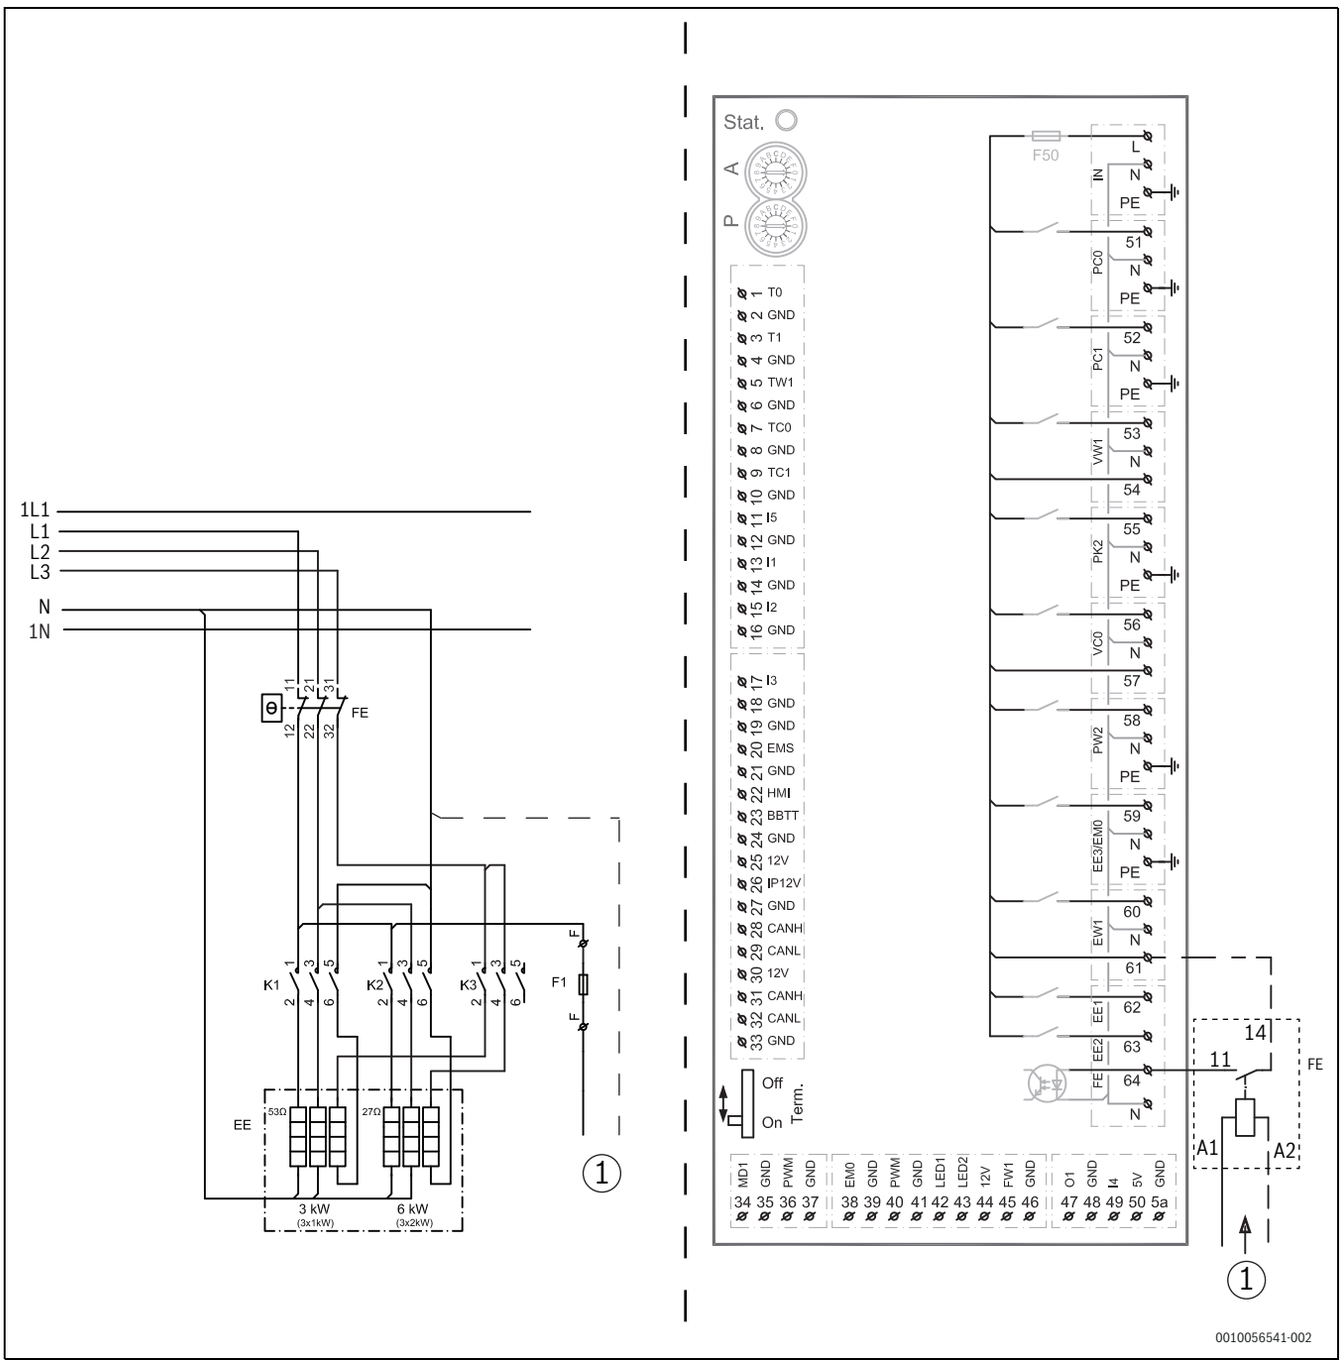


Fig. 6 Câblage relais supplémentaire

[1] Relais supplémentaire

1 Relè aggiuntivo per EVU [5,85kW AWSM | IDU T | AirModule Split]

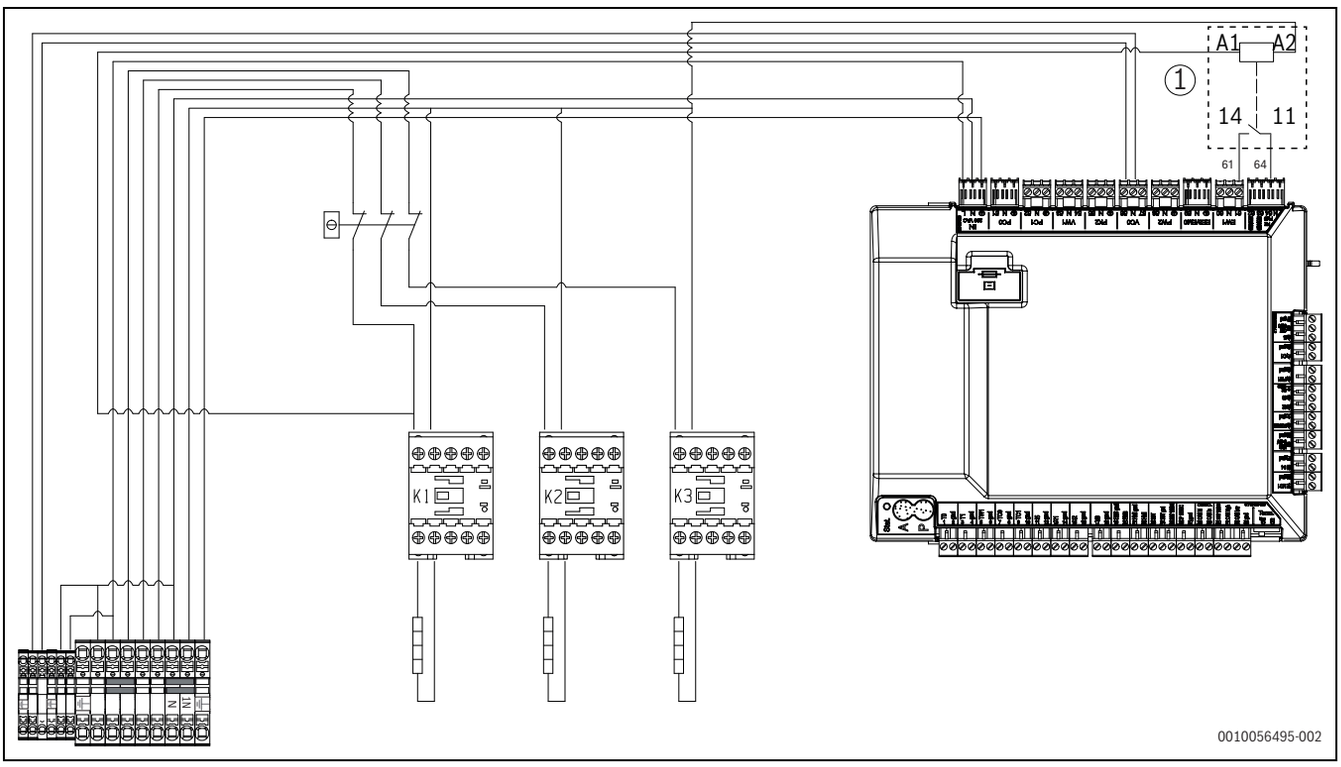


Fig. 7 Cablaggio del relè aggiuntivo

[1] Relè aggiuntivo

2 Relè aggiuntivo per EVU [9kW AWSM | IDU T | AirModule Split]

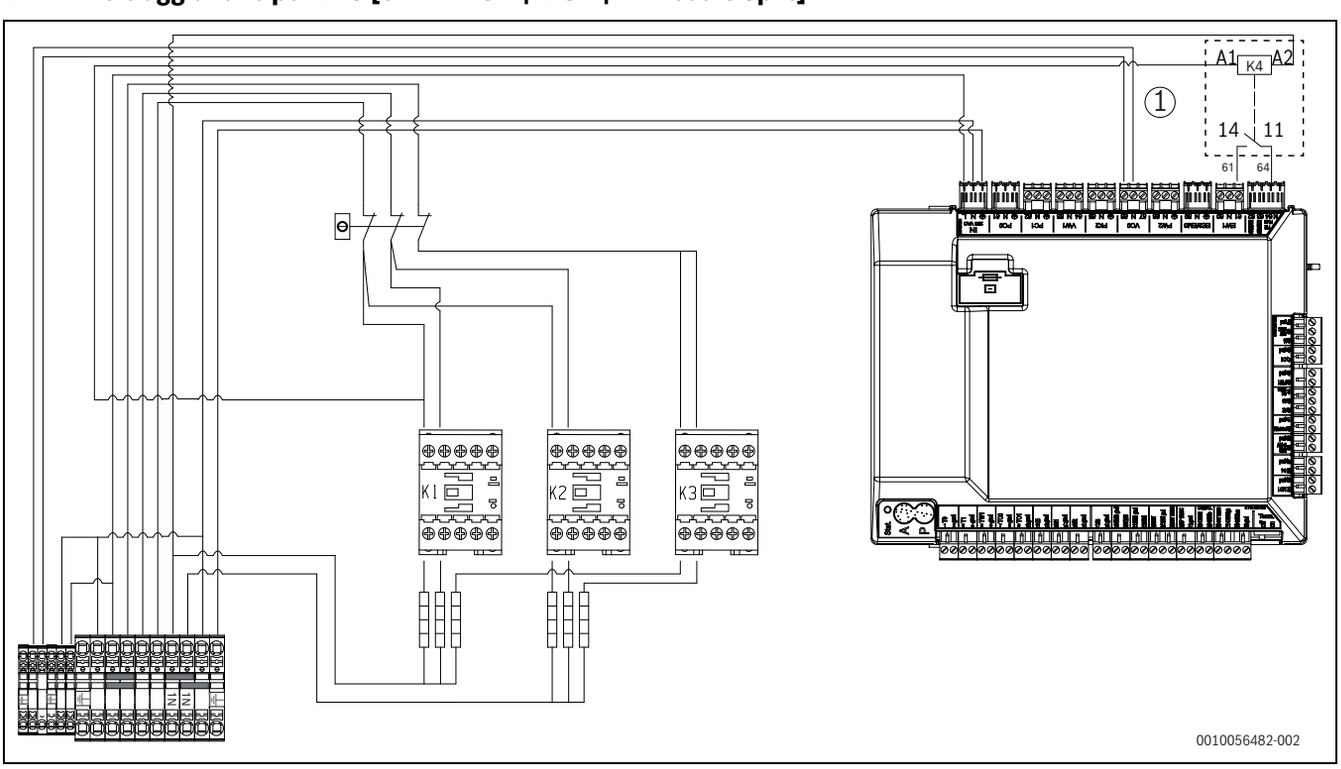


Fig. 8 Cablaggio del relè aggiuntivo

[1] Relè aggiuntivo

3 Relè aggiuntivo per EVU [AWM | IDU T | AirModule]


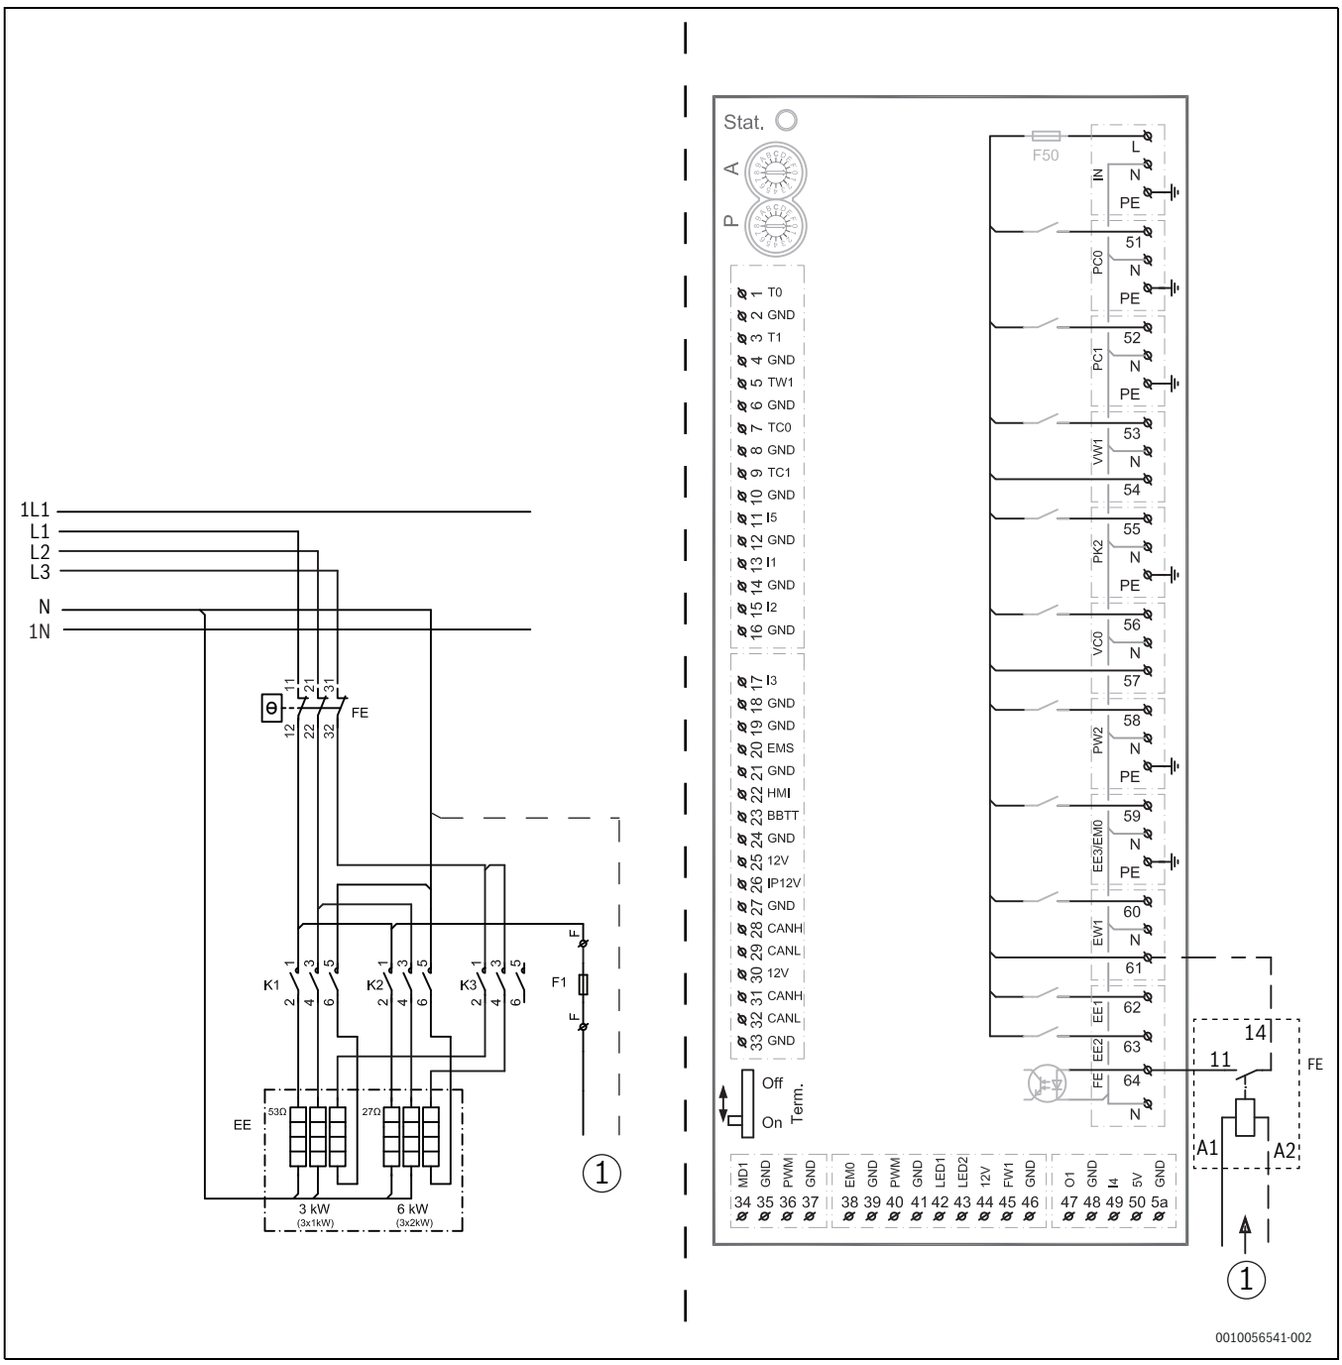


Fig. 9 Cablaggio del relè aggiuntivo

[1] Relè aggiuntivo


1 Přídavné relé pro jednotku HDO [5,85kW AWSM | IDU T | AirModule Split]

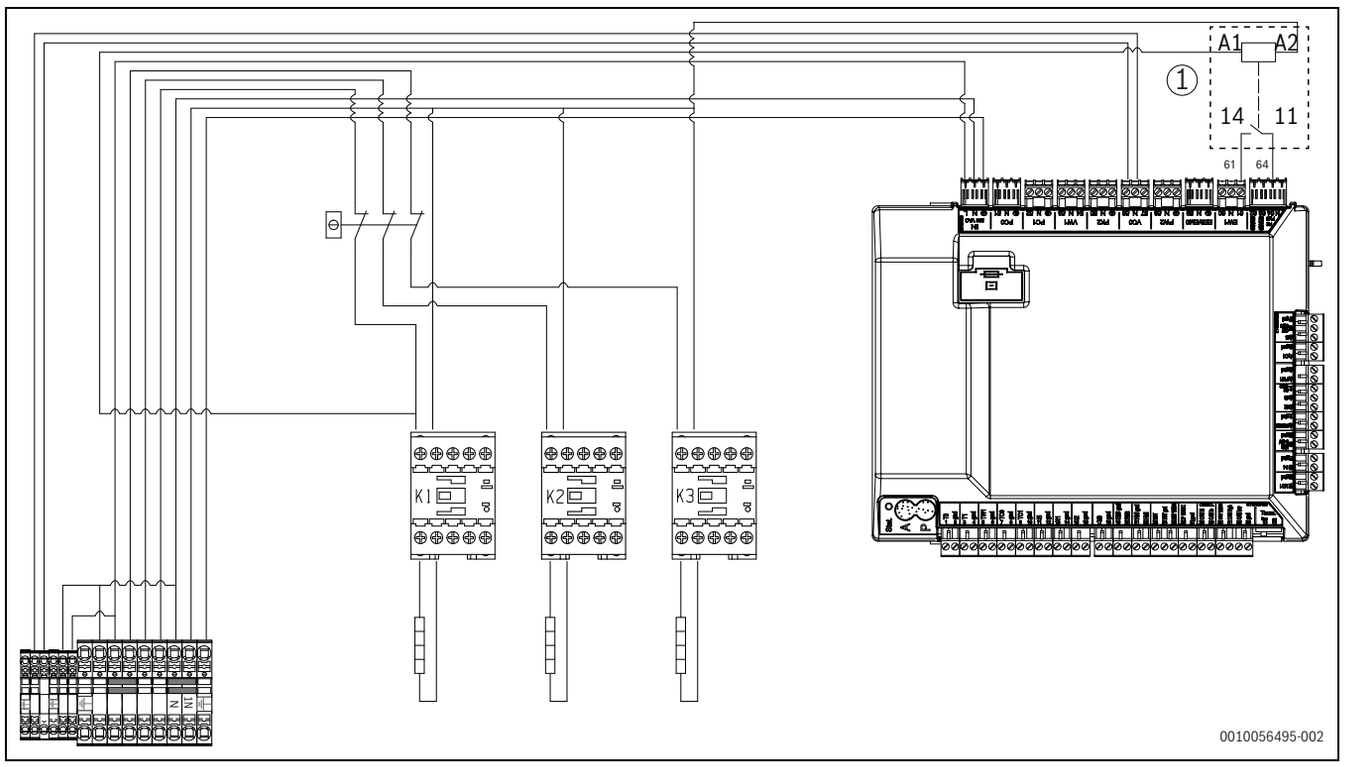

Obr. 10 Kabelové propojení přídavného relé

[1] Přídavné relé


2 Přídavné relé pro jednotku HDO [9kW AWSM | IDU T | AirModule Split]

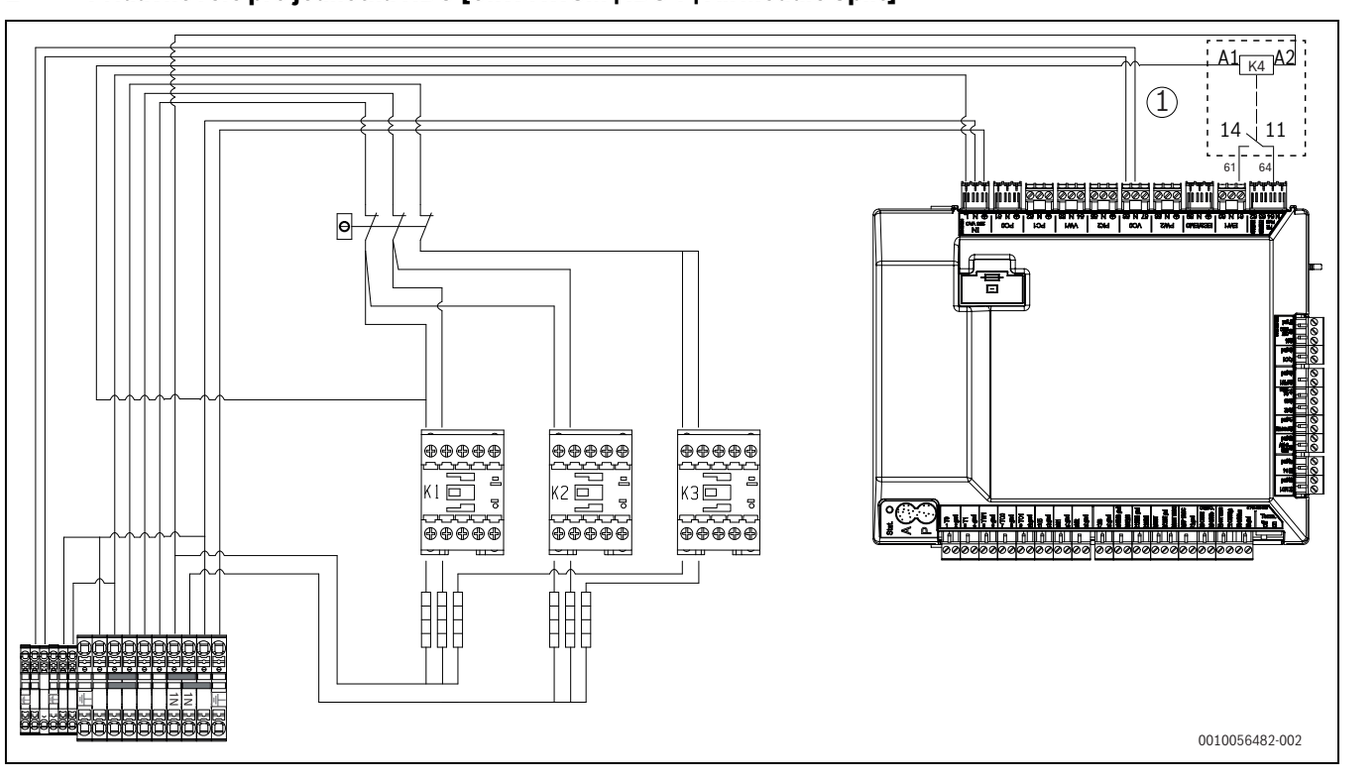

Obr. 11 Kabelové propojení přídavného relé

[1] Přídavné relé


3 Přídavné relé pro jednotku HDO [AWM | IDU T | AirModule]

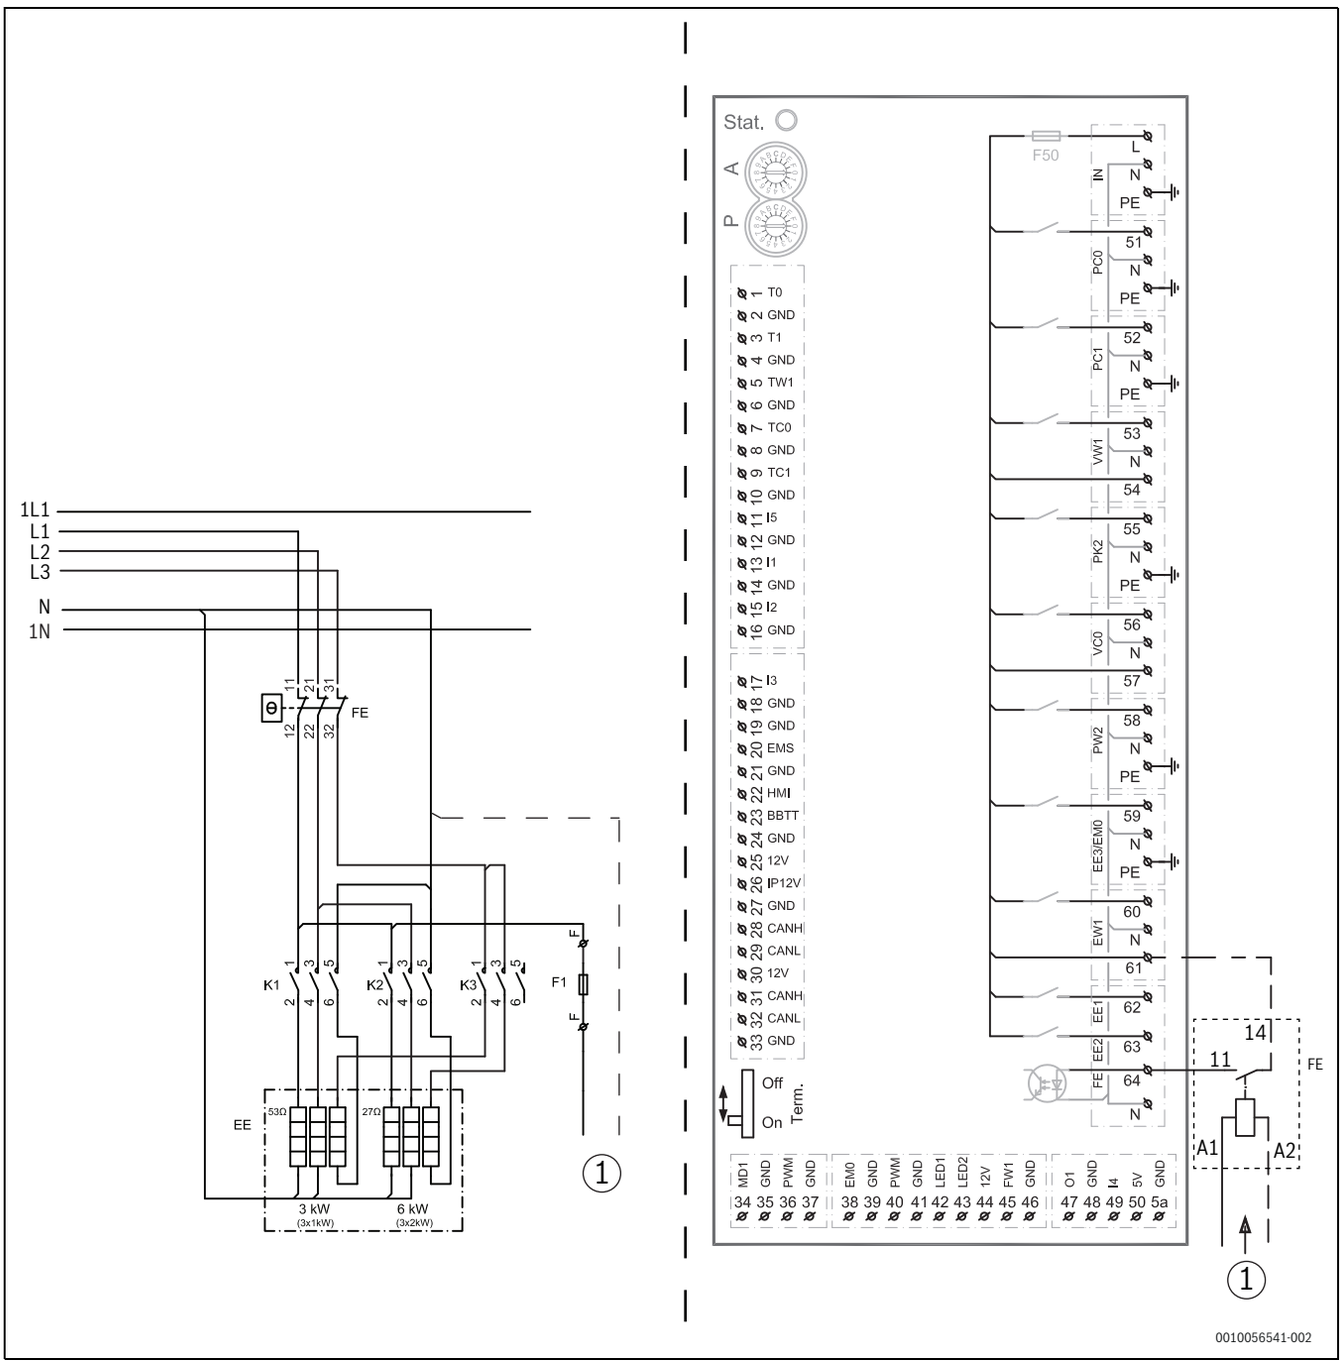

Obr. 12 Kabelové propojení přídavného relé

[1] Přídavné relé


1 Dodatočné relé pre HDO

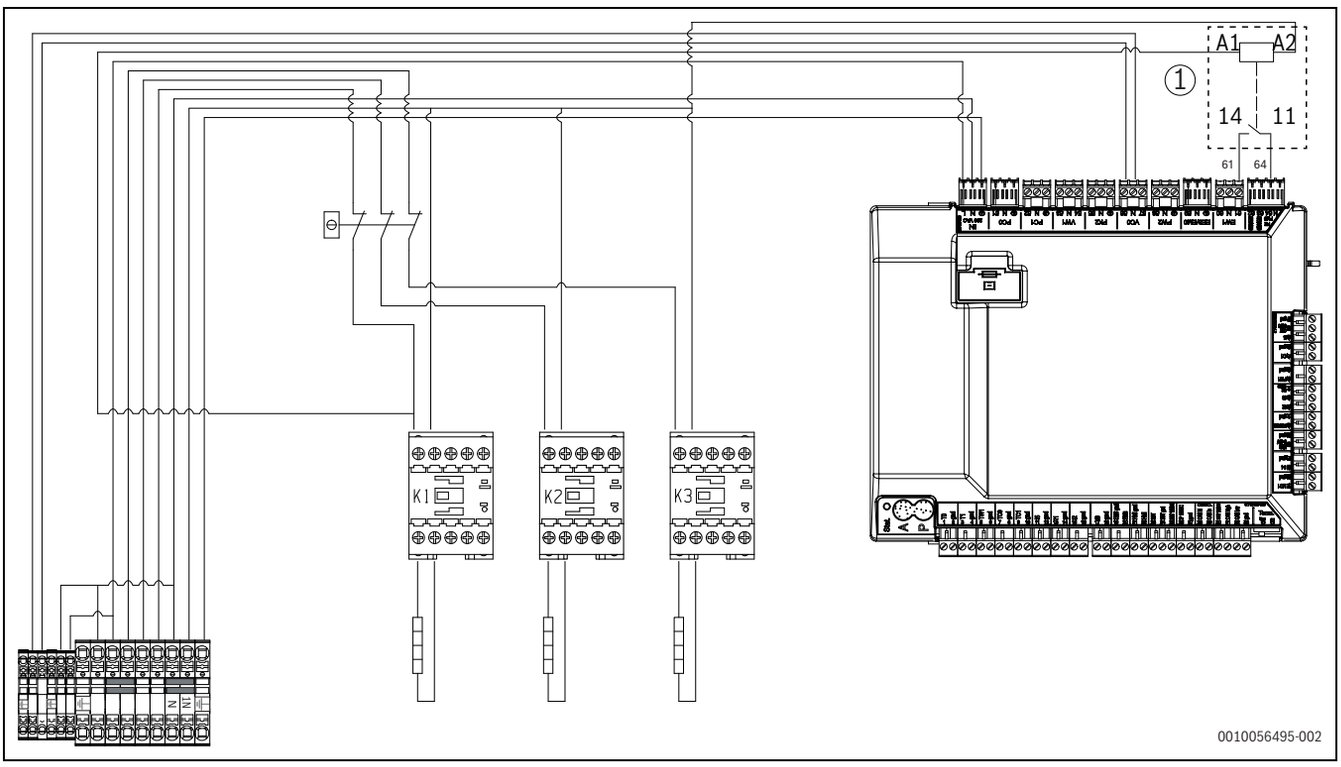

Obr. 13 Zapojenie dodatočného relé

[1] Dodatočné relé


2 Dodatočné relé pre HDO [9kW AWSM | IDU T | AirModule Split]

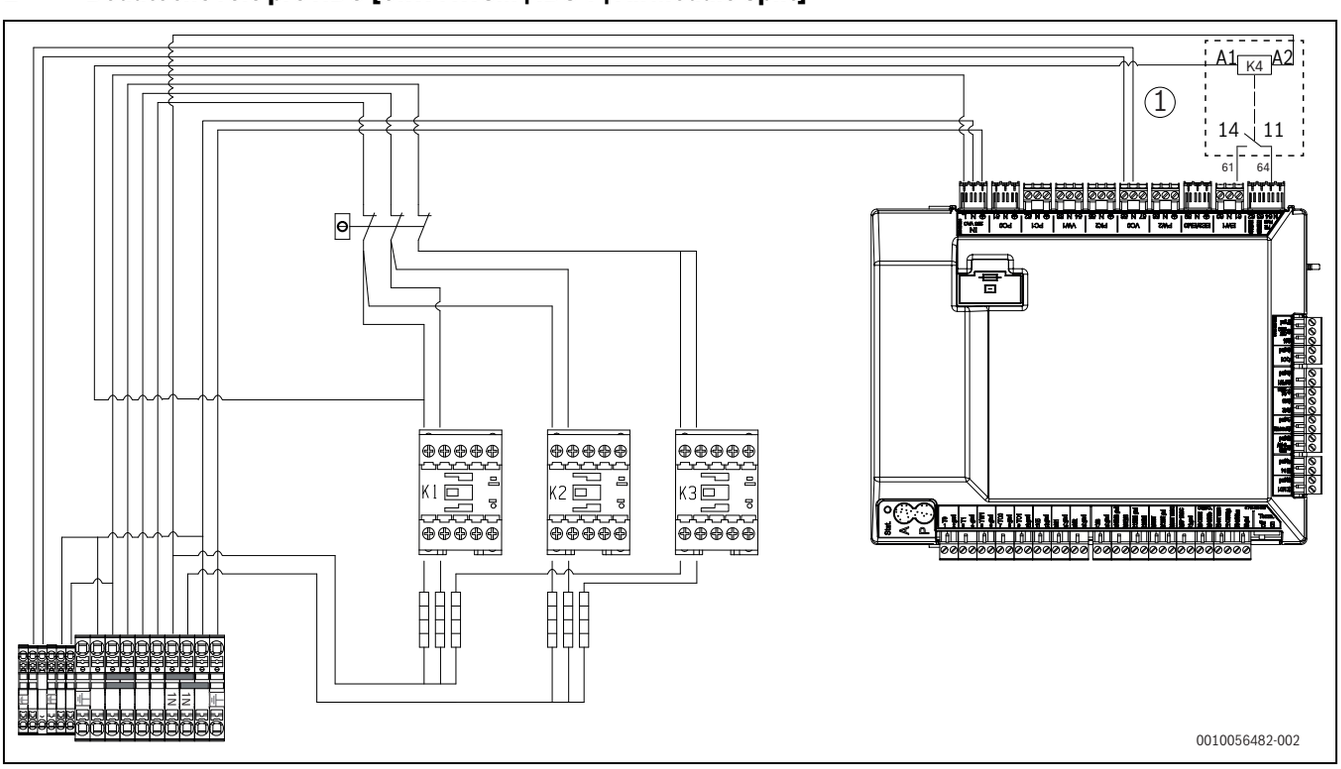

Obr. 14 Zapojenie dodatočného relé

[1] Dodatočné relé

3 Dodatočné relé pre HDO [AWM | IDU T | AirModule]

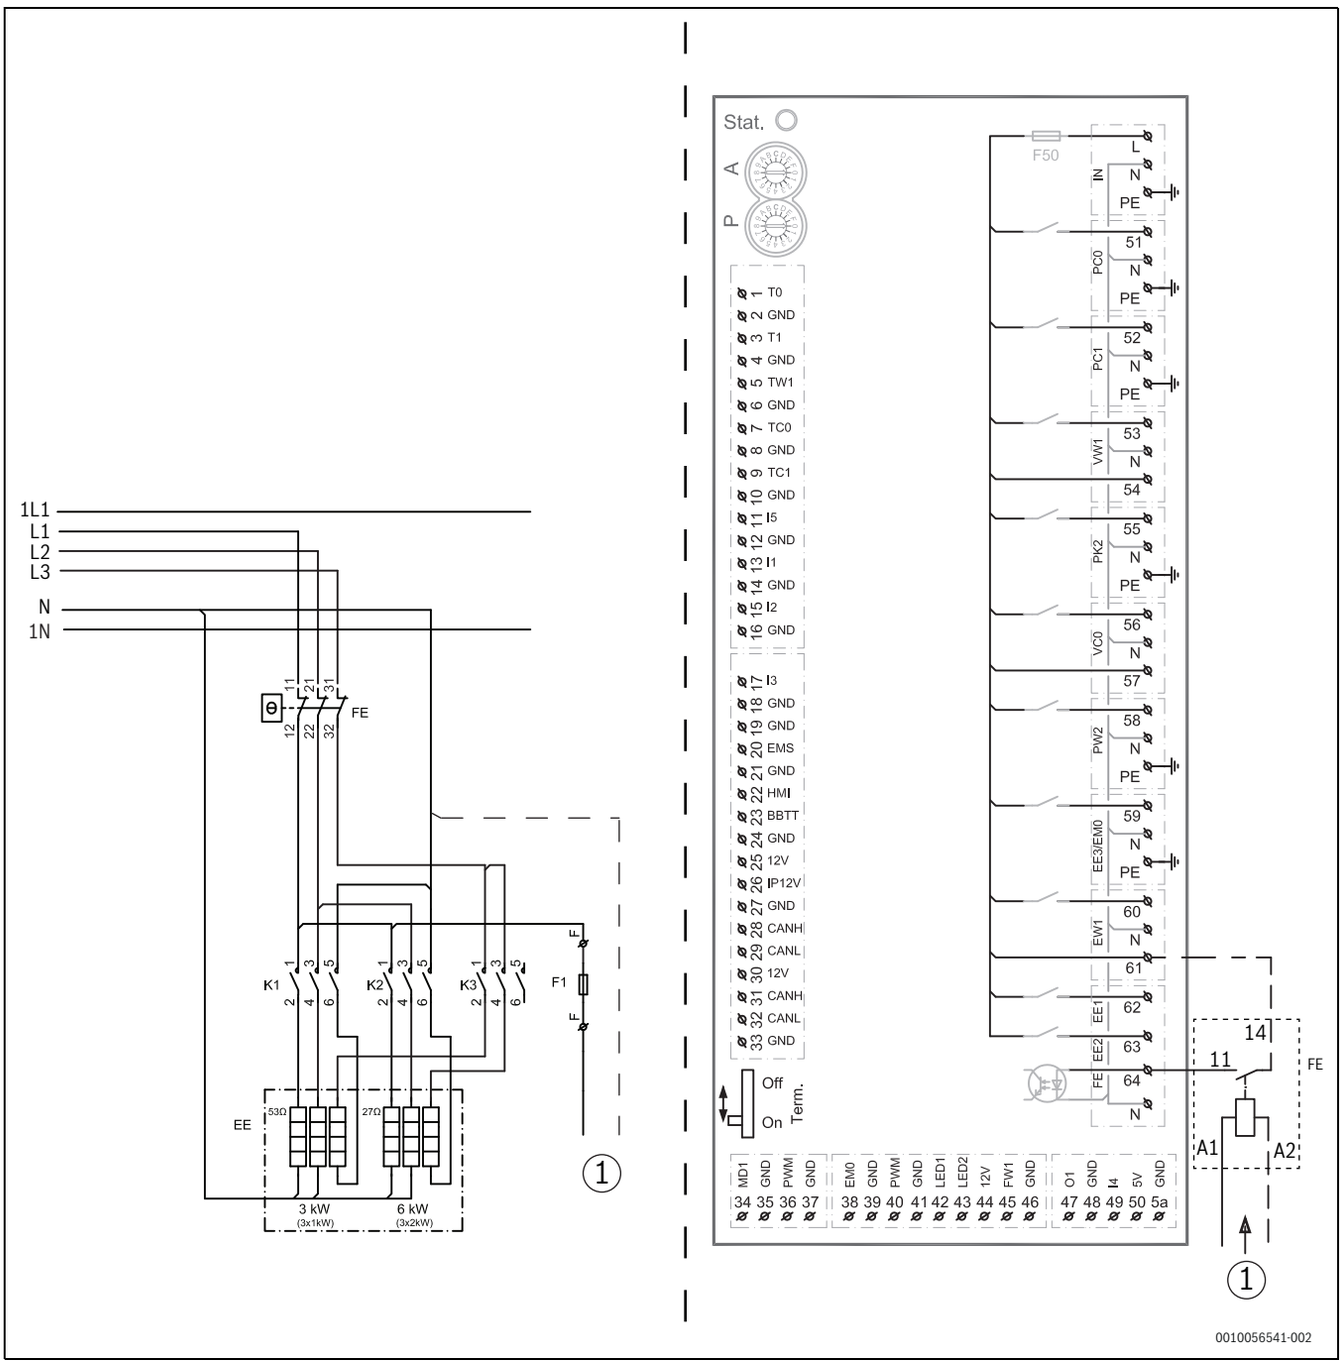

Obr. 15 Zapojenie dodatočného relé

[1] Dodatočné relé

Original Quality by
Bosch Thermotechnik GmbH
Sophienstrasse 30-32
35576 Wetzlar, Germany

